

ABVA

**Allmänna bestämmelser för
användande av Hörby och Höörs
kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning**

samt

Information till fastighetsägare

Innehållsförteckning

ABVA	3
Inledning	3
Inkoppling till den allmänna anläggningen	3
Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen	3
Användning av den allmänna avloppsanläggningen	4
Information till fastighetsägare om Skåne nordosts kommuners allmänna vatten- och avloppstjänster	6
Inledning	6
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen	6
Verksamhetsområde	6
Fastighetsägare	6
Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?	6
Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?	7
Servisledning	7
Juridisk ansvarsfördelning	7
Kostnadsfördelning	7
Förbindelsepunkters lägen	7
Anslutning till den allmänna VA-anläggningen	8
Anmälan om anslutning	8
Ny förbindelsepunkt	9
Avgiftsskyldighet	9
Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen	9
Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd	9
Begränsning av vattenleverans	9
Dricksvatten för andra ändamål	9
Vattenmätare	10
Användning av den allmänna avloppsanläggningen	10
Avloppsvatten	10
Avloppsvattnets beskaffenhet	10
Fastighet som används till annat än bostad	11
Industrier måste samråda med huvudmannen	11
Dag- och dränvatten	11
Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen	12
Avgifter	12
Övrigt	12
Anmäl ändringar	12
Anmäl ägarbyte	13
Vattenavstängning	13
Risk för källaröversvämning	13
Ordlista	14

ABVA

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen reglerar förhållandet mellan dig som fastighetsägare inom Hörby och Höörs kommun.

Syftet är att skapa samma regelverk för den gemensamma VA-organisationen, MittSkåne Vatten.

Gäller från och med 2014-01-01.

Inledning

1. För fastighetsägars användning av den allmänna VA-anläggningen i Höörs kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser.

2. Huvudmän för kommunernas allmänna VA-anläggningen är:
Hörby kommun som företräds av MittSkåne Vatten.
Höörs kommun som företräds av MittSkåne Vatten.

Inkoppling till den allmänna anläggningen

3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet.

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta.

6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt.

Vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens.

8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.

9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i förbindelsepunkten.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen.

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.)

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.

Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger.

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen bestämmer.

13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten.

14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet.

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras.

15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem eller vakuumsystem för avlopp tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet eller annan aktuell enhet som förblir dennes egendom.

Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av enhet som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.

Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla enheten.

Information till fastighetsägare om MittSkåne Vattens allmänna vatten- och avloppstjänster

Inledning

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i det följande kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Hörby och Höörs kommuns allmänna VA-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna information är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA.

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i kommunerna är:

Hörby kommun som företräds av MittSkåne Vatten.

Höörs kommun som företräds av MittSkåne Vatten.

Verksamhetsområde

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen.

Fastighetsägare

Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABVA (allmänna bestämmelser) och i denna information ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämföras med fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttsinnehavare.

Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att säga upp ett "VA-abonnemang" och därmed undgå avgiftsskyldighet.

Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VA-anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för användaren. Detta innebär att huvudmannen därefter endast kan kräva betalning av den som han har träffat avtal med.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet.

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?

Med en fastighets VA-installation menas de ledningar, som för fastigheten dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Servisledning

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Den delas av förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.

Kostnadsfördelning

Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen.

Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen.


Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av vederbörande fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.

Förbindelsepunkters lägen

Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av ledning som skall kopplas till den allmänna anläggningen, t.ex. för vatten, spillvatten och dagvatten, upprättas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger vanligtvis nära varandra och vanligen i fastighetens omedelbara närhet, vid fastighetsgräns, men huvudmannen kan också ha meddelat annat läge.

I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål till huvudmannen, får han acceptera det läge som huvudmannen fastställt.

När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge samt för avloppsserviser även höjdläge.

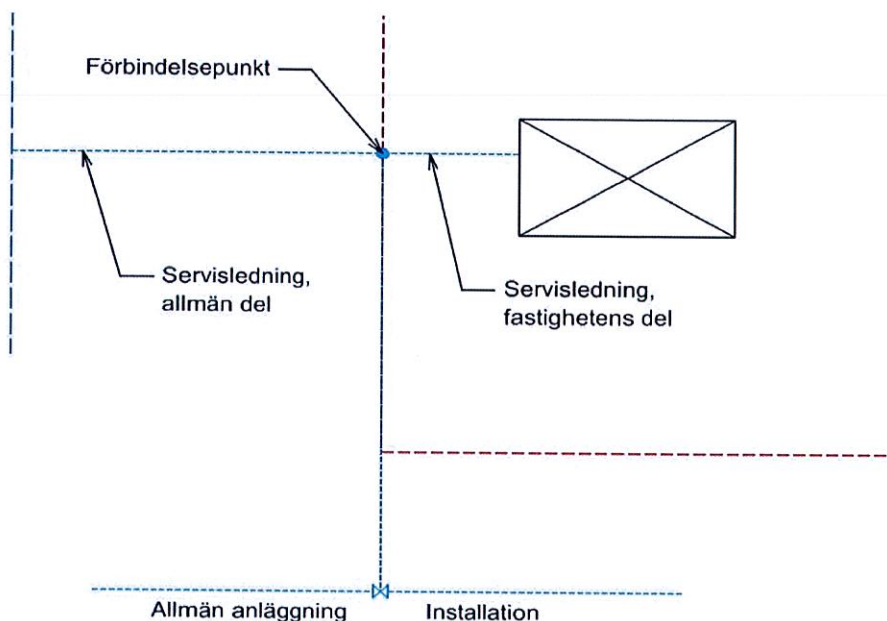

Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten får avledas till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts med en särskild servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan sålunda inte upprättas i detta fall och meddelas fastighetsägaren. Huvudmannen måste emellertid ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat fastighetsägaren om detta.

Anslutning till den allmänna VA-anläggningen

Anmälan om anslutning

Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska han göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på blankett, som huvudmannen tillhandahåller.

Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, lägen och utförande.

Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall med huvudmannen. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.

Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan.

Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister. Huvudmannen har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att han skall kunna undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas till den allmänna anläggningen eller annars när det behövs för att huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.

Huvudmannen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta kan efter huvudmannens medgivande överlätas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt den senare har ett system för kvalitetssäkring för denna typ av arbete.

Ny förbindelsepunkt

Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och huvudmannen efter ansökan går med på detta, så får fastighetsägaren bekosta den nya servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens allmänna del.

Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, så ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya servisledningen och inkoppling av denna.

Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick bör göras i båda fallen.

Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. Därutöver krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov av en vattentjänst och att behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet för detta ändamål när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd

Huvudmannen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Begränsning av vattenleverans

Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller via huvudmannens hemsida.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.

Dricksvatten för andra ändamål

Vatten används även för andra ändamål än hushåll, t.ex. brandposter, i industrier och ibland också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats.

Vattenmätare

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren.

Vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.

Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen undersökningen.

Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära rättslig prövning av frågan hos Statens va-nämnd.

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och värmepåverkan samt andra skadliga ämnen. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

Avloppsvatten

Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl spillvatten som dagvatten.

Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning m.m.

Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Avloppsvattnets beskaffenhet

Huvudmannen är dock inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. För att få släppa ut spillvatten, som avviker från hushållsspillvatten i det allmänna ledningsnätet krävs att avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets sammansättning.

Huvudmannen tar emot spillvatten om samtliga halter understiger gällande gränsvärde i av huvudmannen framtagna ”Gränsvärdeslista för utsläpp till avloppsnätet”.

Fastighet som används till annat än bostad

Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening är det i många fall nödvändigt för huvudmannen att ha en noggrannare kontroll över vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen än vad som gäller för bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har därför enligt ABVA ålagts att lämna uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamhet inom fastigheten, som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas av fastighetsägaren eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som avleder avloppsvattnet. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild industriavloppstaxa.

I punkt 14 i ABVA har införts en bestämmelse, som gör det möjligt för huvudmannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra journal över verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för värmeutvinning, eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten.

Industrier måste samråda med huvudmannen

Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna avloppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt miljölagstiftningen ska samråda med huvudmannen.

Dag- och dränvatten

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. innebära att dag- och eller dränvatten avleds till ett s.k. perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte ska avledas till spillvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med huvudmannen.

I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spillvattenförande ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmannen kan alternativt ha vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och meddelat fastighetsägaren detta.

Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller anstånd kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En förutsättning för att ett sådant bidrag skall beviljas är att kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Gatubrunnar, gårdsbrunnar och dylikt ska tillses regelbundet och tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dvs. ej avleda sand eller andra partiklar till huvudledningen som kan orsaka skada för huvudmannen.

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen

Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning, i vilken uppdamning kan förekomma. Uppdamning innebär att en ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdamning i ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning.

Avgifter

Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i taxan för allmänna vattentjänster. VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, d.v.s. uppgifter om vad nyanslutningar kostar, bruksavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen förekommande tjänster som huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex. servisavstängning.

Huvudmannen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Övrigt

Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets byggregler.

Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn tillföras den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det.

Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfångsbrunnar ska tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.

Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och dess användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig att rätta till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon annan. Om så inte sker är huvudmannen inte skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.

Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VA-anläggningen.

Anmäl ändringar

Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för avgiftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare självantmäla sådan ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.

Anmäl ägarbyte

Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Vattenavstängning

Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.

Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som återinkoppling.

Risk för källaröversvämning

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:

- Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt
- Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar
- De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar
- Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar
- Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden
- Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
- Kontroll av att intern dag- respektive avloppspump fungerar
- Fastigheten ansluts till alarmeringscentral med larmtjänst

Ordlista

Allmän platsmark:	mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark.
Allmän va-anläggning:	en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag.
Anläggningsavgift:	engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän va-anläggning.
Avlopp:	bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för kylning.
Avloppsenhet:	golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.
Avloppsvatten:	förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Brukningsavgift:	periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
Dagvatten:	ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten:	grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.
Duplikatsystem:	avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.
Enskild anläggning:	en va-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning.
Fastighetsägare:	den som äger en fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande.
Förbindelsepunkt:	gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-installation.
Huvudman:	den som äger en allmän va-anläggning.
Kombinerat system:	avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

Recipienten:	mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten: till exempel hav, sjö, vattendrag.
Separera:	ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.
Servisledning:	ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.
Spillvatten:	förorenat vatten från bl.a. hushåll och industrier.
Spygatt:	brunn för avledning av dagvatten.
Va-anläggning:	en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.
Vattenförsörjning:	tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.
Vattentjänster:	vattenförsörjning och avlopp (VA).
Vatteninstallation:	ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän va-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän va-anläggning.
Verksamhetsområde:	det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas ge.



TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL **ABVA**

KVALITETSKRAV FÖR UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN INDUSTRIER
OCH ANDRA VERKSAMHETER

GÄLLER FRÅN 2018-03-01

Inledning

För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Höör och Hörby kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) samt Höör och Hörbys gemensamma ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen).

Dessa tillägsbestämmelser till ABVA anger kvalitetskrav för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter till Mittskåne Vattens allmänna avloppsanläggningar.

Mittskåne Vatten via VA-GIS nämnden agerar VA-huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Höörs och Hörbys kommun.

Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. Huvudmannen är dock inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig mån avviker från hushållspillvatten.

Avloppsreningsverkens funktion

Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. I avloppsreningsverken renas vattnet främst på rens, biologiskt nedbrytbart material samt växtnäringsämnen. Reningsverken är inte gjorda för att rena avloppsvatten från svårnedbrytbara föreningar och andra oönskade ämnen, det är därför viktigt att säkerställa att ämnena i det avloppsvatten som leds till kommunens reningsverk är behandlingsbara. Med behandlingsbart menas att ämnena är biologiskt nedbrytbara eller kan avskiljas i det kemiska processteget. Ämnen som tillförs avloppsanläggningen får inte heller orsaka skada på ledningsnätet eller reningsverkets biologiska processer.

Processavloppsvatten

Vid önskan om att ansluta processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter till den allmänna avloppsanläggningen gör VA-huvudmannen en individuell bedömning av avloppsvattnets egenskaper och eventuella innehåll av skadliga ämnen. Det åligger fastighetsägaren (abonnenten) att redovisa vilka ämnen som kan finnas i avloppsvattnet. Mittskåne vatten kan kräva provtagning och analys i den omfattning som behövs för att bedöma om vattnet är lämpligt för avledning till det allmänna VA-anläggningen.





Ledningsnät

Ämnen som kan ha en påverkan på ledningsnätet listas i tabell 1. Där anges även nivån på de momentanvärden som gäller vid förbindelsepunkten till det allmänna avloppsnätet. Varje överskridande av momentanvärdet kan leda till angrepp på ledningarna och på lång sikt leda till större skador. Därför ska de angivna momentanvärdena i tabell 1 alltid innehållas (med undantag för pH, min som ska överskridas).

Metod för kontroll av avloppsvatten från verksamheter bestäms i samråd med VA-huvudmannen.

Tabell 1. Ämnen som kan påverka ledningsnätet. Angivna momentanvärden bör ej överskridas

Ämne/parameter	Momentanvärde	Skadeverkan
pH, min	6,5	Risk för korrosions- och frätskador
pH, max	10	Risk för korrosions- och frätskador
Konduktivitet	500 mS/m	Risk för korrosionsskador på stål
Suspenderat material	40 mg/l	Risk för igensättning
Fett, avskiljbart (Animaliskt eller vegetabiliskt)	100 mg/l	Risk för igensättning
Ammoniumkväve (Summan av $\text{NH}_3\text{-N}$, $\text{NH}_4^+\text{-N}$)	60 mg/l	Risk för korrosionsskador på betong
Magnesium (Mg^{2+})	300 mg/l	Risk för korrosionsskador på betong
Sulfat (Summan av SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)	400 mg/l	Risk för korrosionsskador på betong
Klorid	2500 mg/l	Materiella skador
Sulfid S^{2-}	1 mg/l	Risk för korrosionsskador på betong

Metaller från industrier och andra verksamheter

Metaller som tillförs avloppsvattnet bryts inte ner eller försvinner i reningsprocessen. Metallerna fastläggs i avloppsslammet eller stannar i vattenfasen och följer med utgående avloppsvatten ut i recipienten. För att säkerställa en god slamkvalité samt minska utsläppen i recipient är det viktigt att aktivt arbeta för att minska tillförseln av metaller till avloppsvattnet.


I tabell 2 anges några av de vanligaste och viktigaste metallerna som kan påverka slamkvaliteten och utgående avloppsvatten.

Varningsvärdena anger vid vilken halt metallen kan påverka reningsverkets processer eller slamkvaliteten. För utsläpp av andra metaller gör Mittskåne Vatten en bedömning i varje enskilt fall.

Vid bedömning av acceptabla utsläppsnivåer tas hänsyn till i vilken punkt mätning sker samt vilka mängder som släpps ut. Utspädning av avloppsvatten för att klara utsläppsvärdena är inte acceptabelt. Vid utsläpp till dagvattennätet ska även samråd med miljötillsynsmyndigheten ske.

Tabell 2. Högst tillåtna halter av metaller samt cyanid som kan påverka reningsverkets processer eller slamkvaliteten.

Parameter	Varningsvärde
Bly (Pb)*	0,05 mg/l
Kadmium (Cd)*	Ska ej förekomma
Koppar (Cu)	0,2 mg/l
Krom, total (Cr)	0,05 mg/l
Krom, 6-värd (Cr ⁶⁺)	Ska ej förekomma
Kvicksilver (Hg)*	Ska ej förekomma
Nickel (Ni)	0,05 mg/l
Silver (Ag)	0,05 mg/l
Tenn (Sn)	0,1 mg/l
Zink (Zn)	0,2 mg/l
* Kan tillåtas i samma halter som förekommer i dricksvattnet.	
Cyanid total (CN)	0,2 mg/l

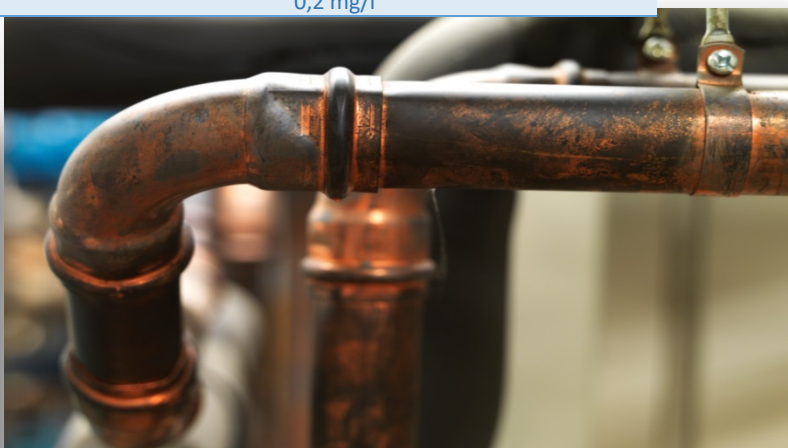

Nitrifikationshämning

I stora reningsverk avskiljs kväve från avloppsvattnet genom biologiska processer (nitrifikation och denitrifikation). Nitrifikation är en process som utförs av bakterier, vilka är känsliga för hämmande ämnen i avloppsvattnet. Om hämmande ämnen* tillförs reningsverket medför detta att kvävereningen fungerar sämre och att större mängder kväve släpps ut i recipienten. Vid stora utsläpp av hämmande ämnen kan bakterierna slås ut helt så att ingen nitrifikation kan ske. Nitrifikationshämmande ämnen i avloppsvatten från industrier och andra verksamheter ska undersökas innan utsläpp till Mittskåne Vattens avloppsnät tillåts. I tabell 3 anges högst godtagbara nitrifikationshämning.

Nedbrytbarhet

Organiska ämnen i avloppsvattnet måste kunna brytas ner i reningsverkets biologiska processer, det vill säga de ska vara lättnedbrytbara. Ett ämne anses lättnedbrytbart om kvoten mellan biologisk syreförbrukning och kemisk syreförbrukning är större än 0,5. Om kvoten är lägre ska verksamhetens avloppsvatten undersökas ytterligare och det kan då vara lämpligt att ett 28-dygns test på avloppsvattnet (OECD 301A) genomförs. I tabell 4 anges kraven för lättnedbrytbarhet.

* Nitrifikationshämmande ämnen – Ämnen som begränsar eller slår ut den biologiska aktiviteten.


Tabell 3. Godtagbar nitrifikationshämning.

Godtagbar nitrifikationshämning

1. Högst 20 % nitrifikationshämning vid 20 % inblandning av processavloppsvatten.
2. Högst 50 % nitrifikationshämning vid 40 % (eller högre) inblandning av processavloppsvatten.

Tabell 4. Krav på lättnedbrytbarhet. Vid en kvot lägre än 0,5 (BOD_7/COD_{Cr}) kan även ett 28-dygns test (OECD) genomföras.

Testmetod	Krav på lättnedbrytbarhet	Kommentar
BOD_7/COD_{Cr} -kvoten	> 0,5	Testet kan vara missvisande. En låg halt av ett svårnedbrytbart miljögift ger inget utslag om resten av det organiska materialet är lättnedbrytbart.
OECD 301A (eller ISO 7827)	> 60 % ska ha brutits ned mätt som syreåtgång (BOD_7) > 60 % brutits ned mätt som koldioxidproduktion (CO_2) > 70 % brutits ned mätt som reduktion av löst organsikt kol (DOC)	Nivåerna måste uppnås inom 10 dagar efter det att nedbrytning av ämnet börjat.

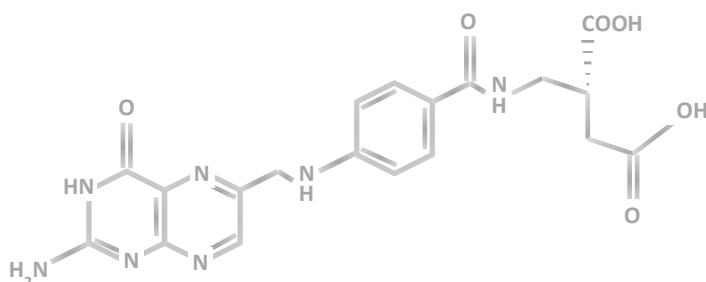

Olja

Olja kan inte brytas ner i reningsverken utan följer med utgående vatten ut i recipienten. Verksamheter med risk för utsläpp av oljehaltigt vatten på avloppsnätet ska ha oljeavskiljare med ett maximalt utsläpp av 50 mg olja per liter. Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs ska antingen oljeavskiljare av klass 1 eller klass 2 installeras. I begreppet verksamhet innefattas även garage med golvavlopp.

Fett

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och sätter sig i avloppsledningarna och kan bland annat orsaka stopp och källaröversvämningar. Alla restauranger, caféer, gatukök och liknande verksamheter som hanterar livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad.

Oavsiktliga utsläpp

Vid ett oavsiktligt utsläpp av kemikalier, olja eller dylikt till avloppsnätet ska tillsynsmyndigheten samt Mittskåne Vatten omgående meddelas.