


Planförslag 1.1

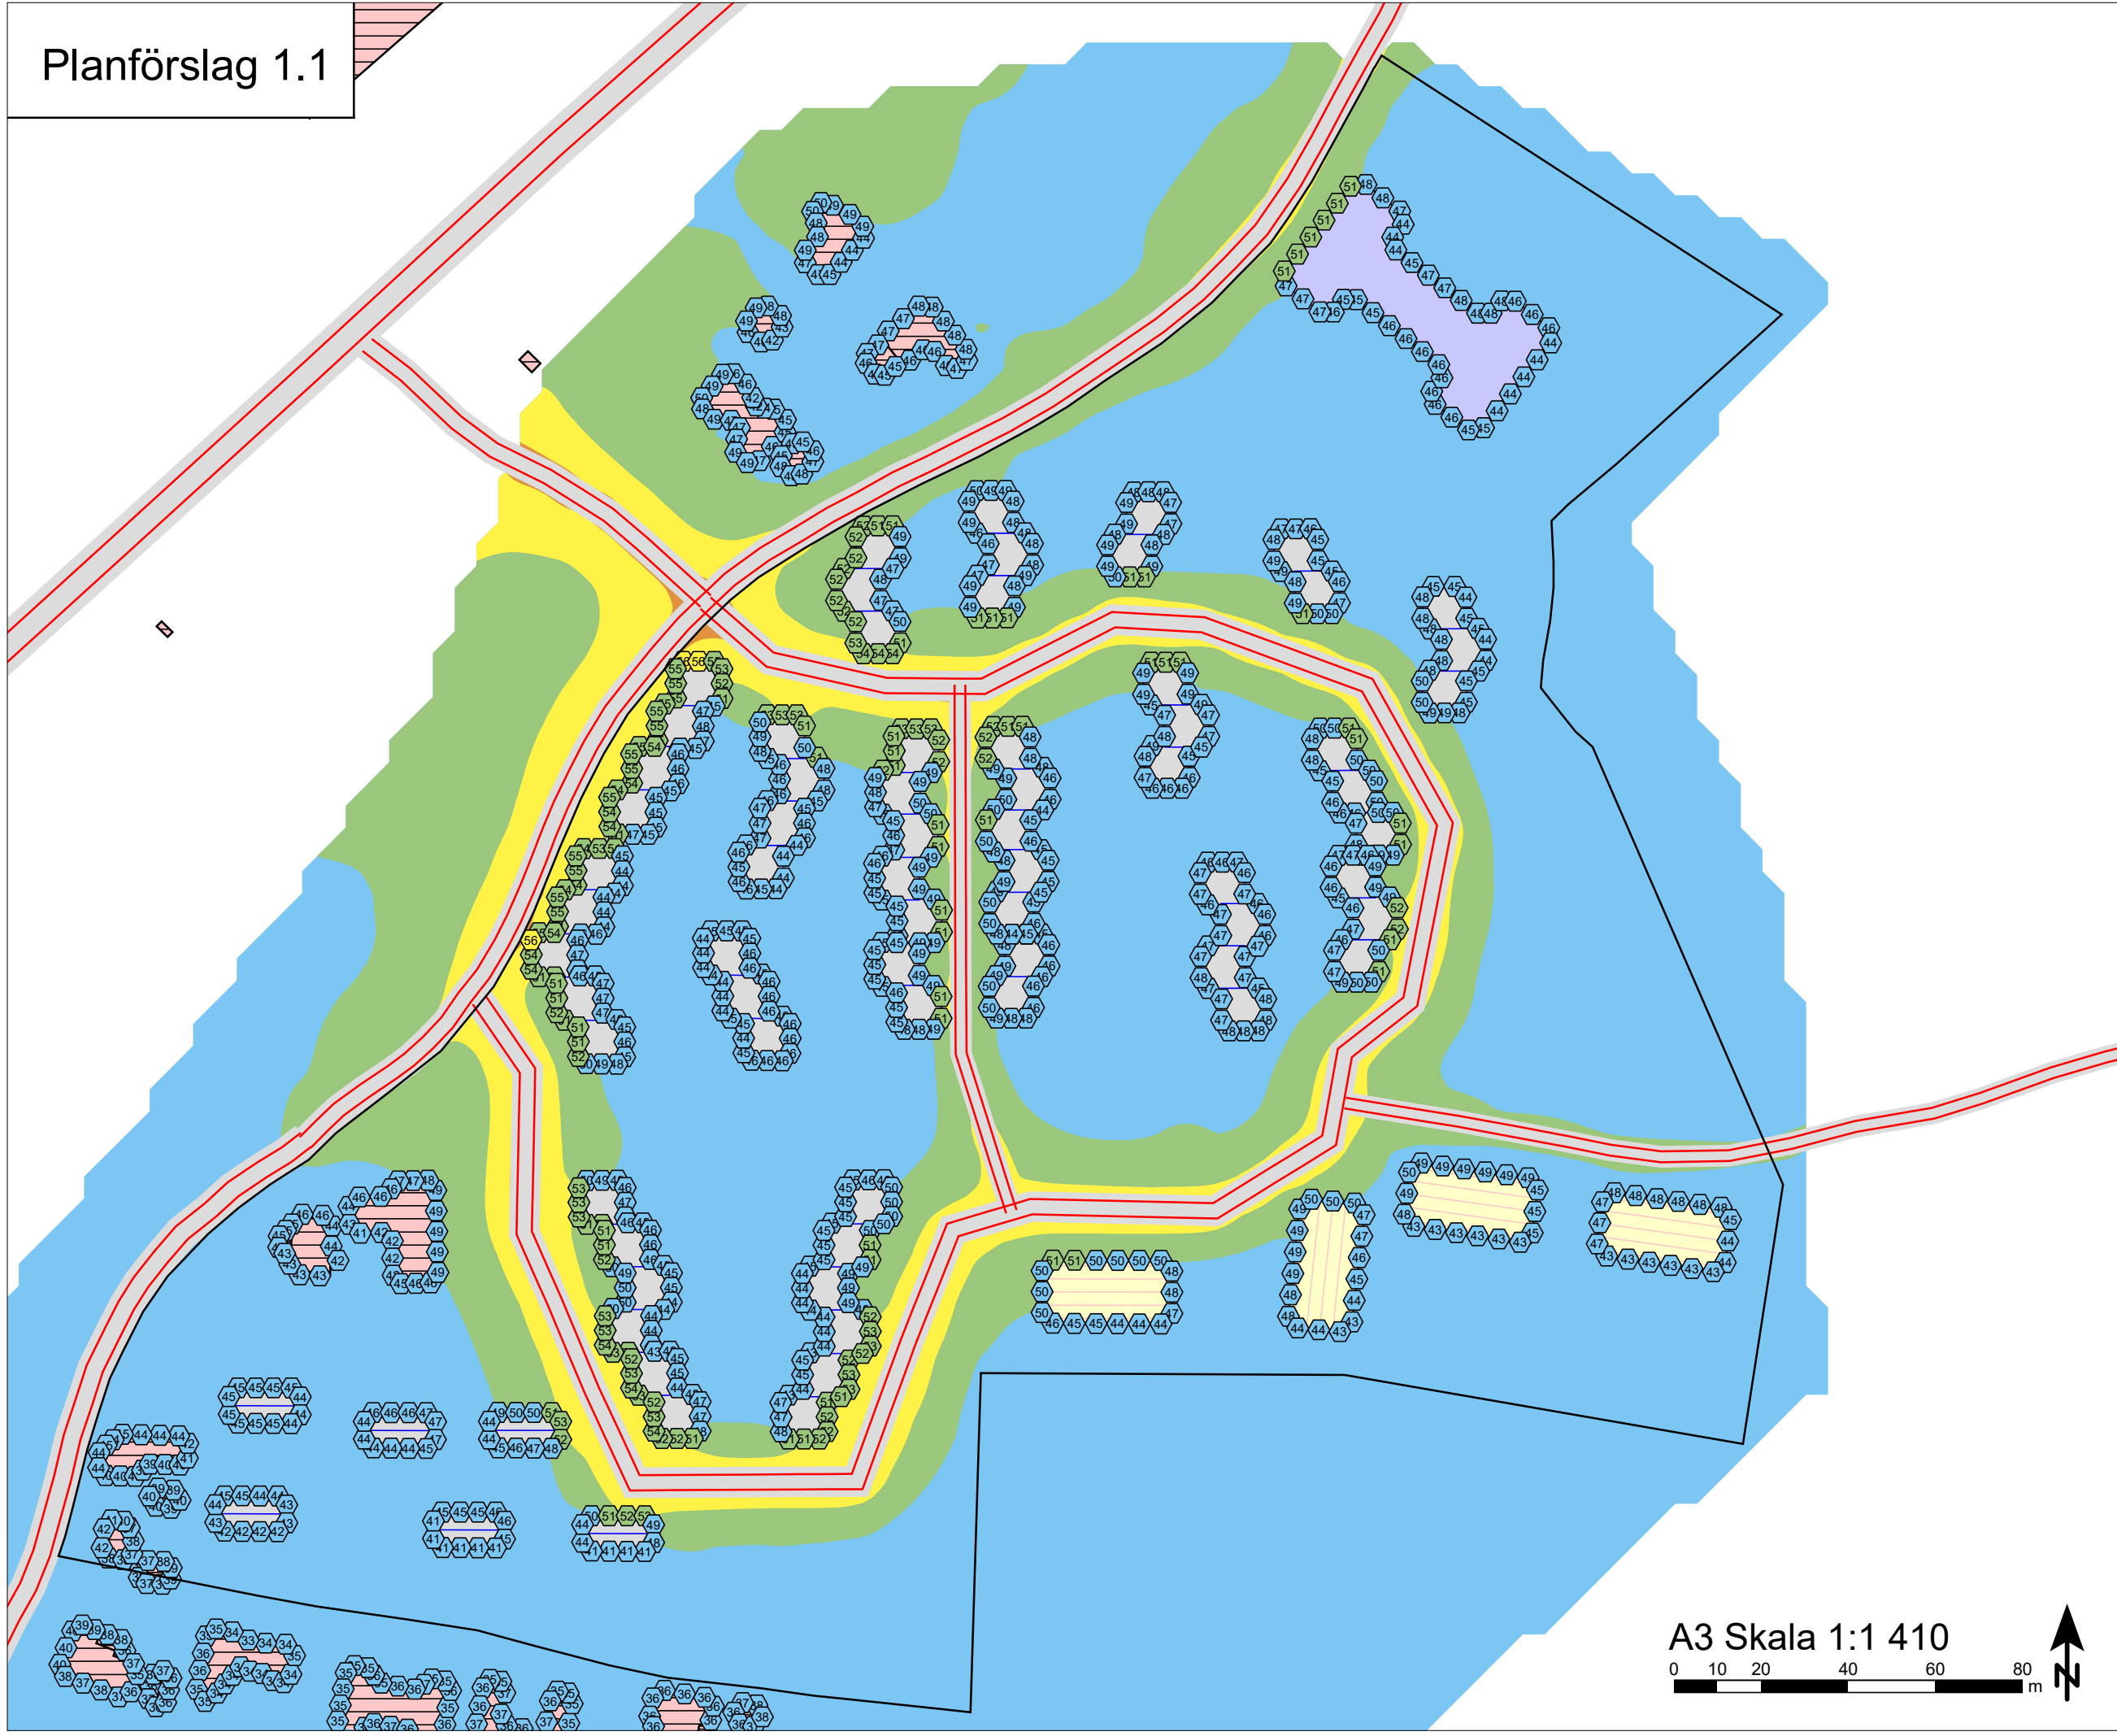

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:

För bostäder över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:

De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

- > 70
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- <= 50


Structor Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630

Stattena östra, Hörby kommun


Vägtrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 1.1
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning

Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410



Planförslag 1.1

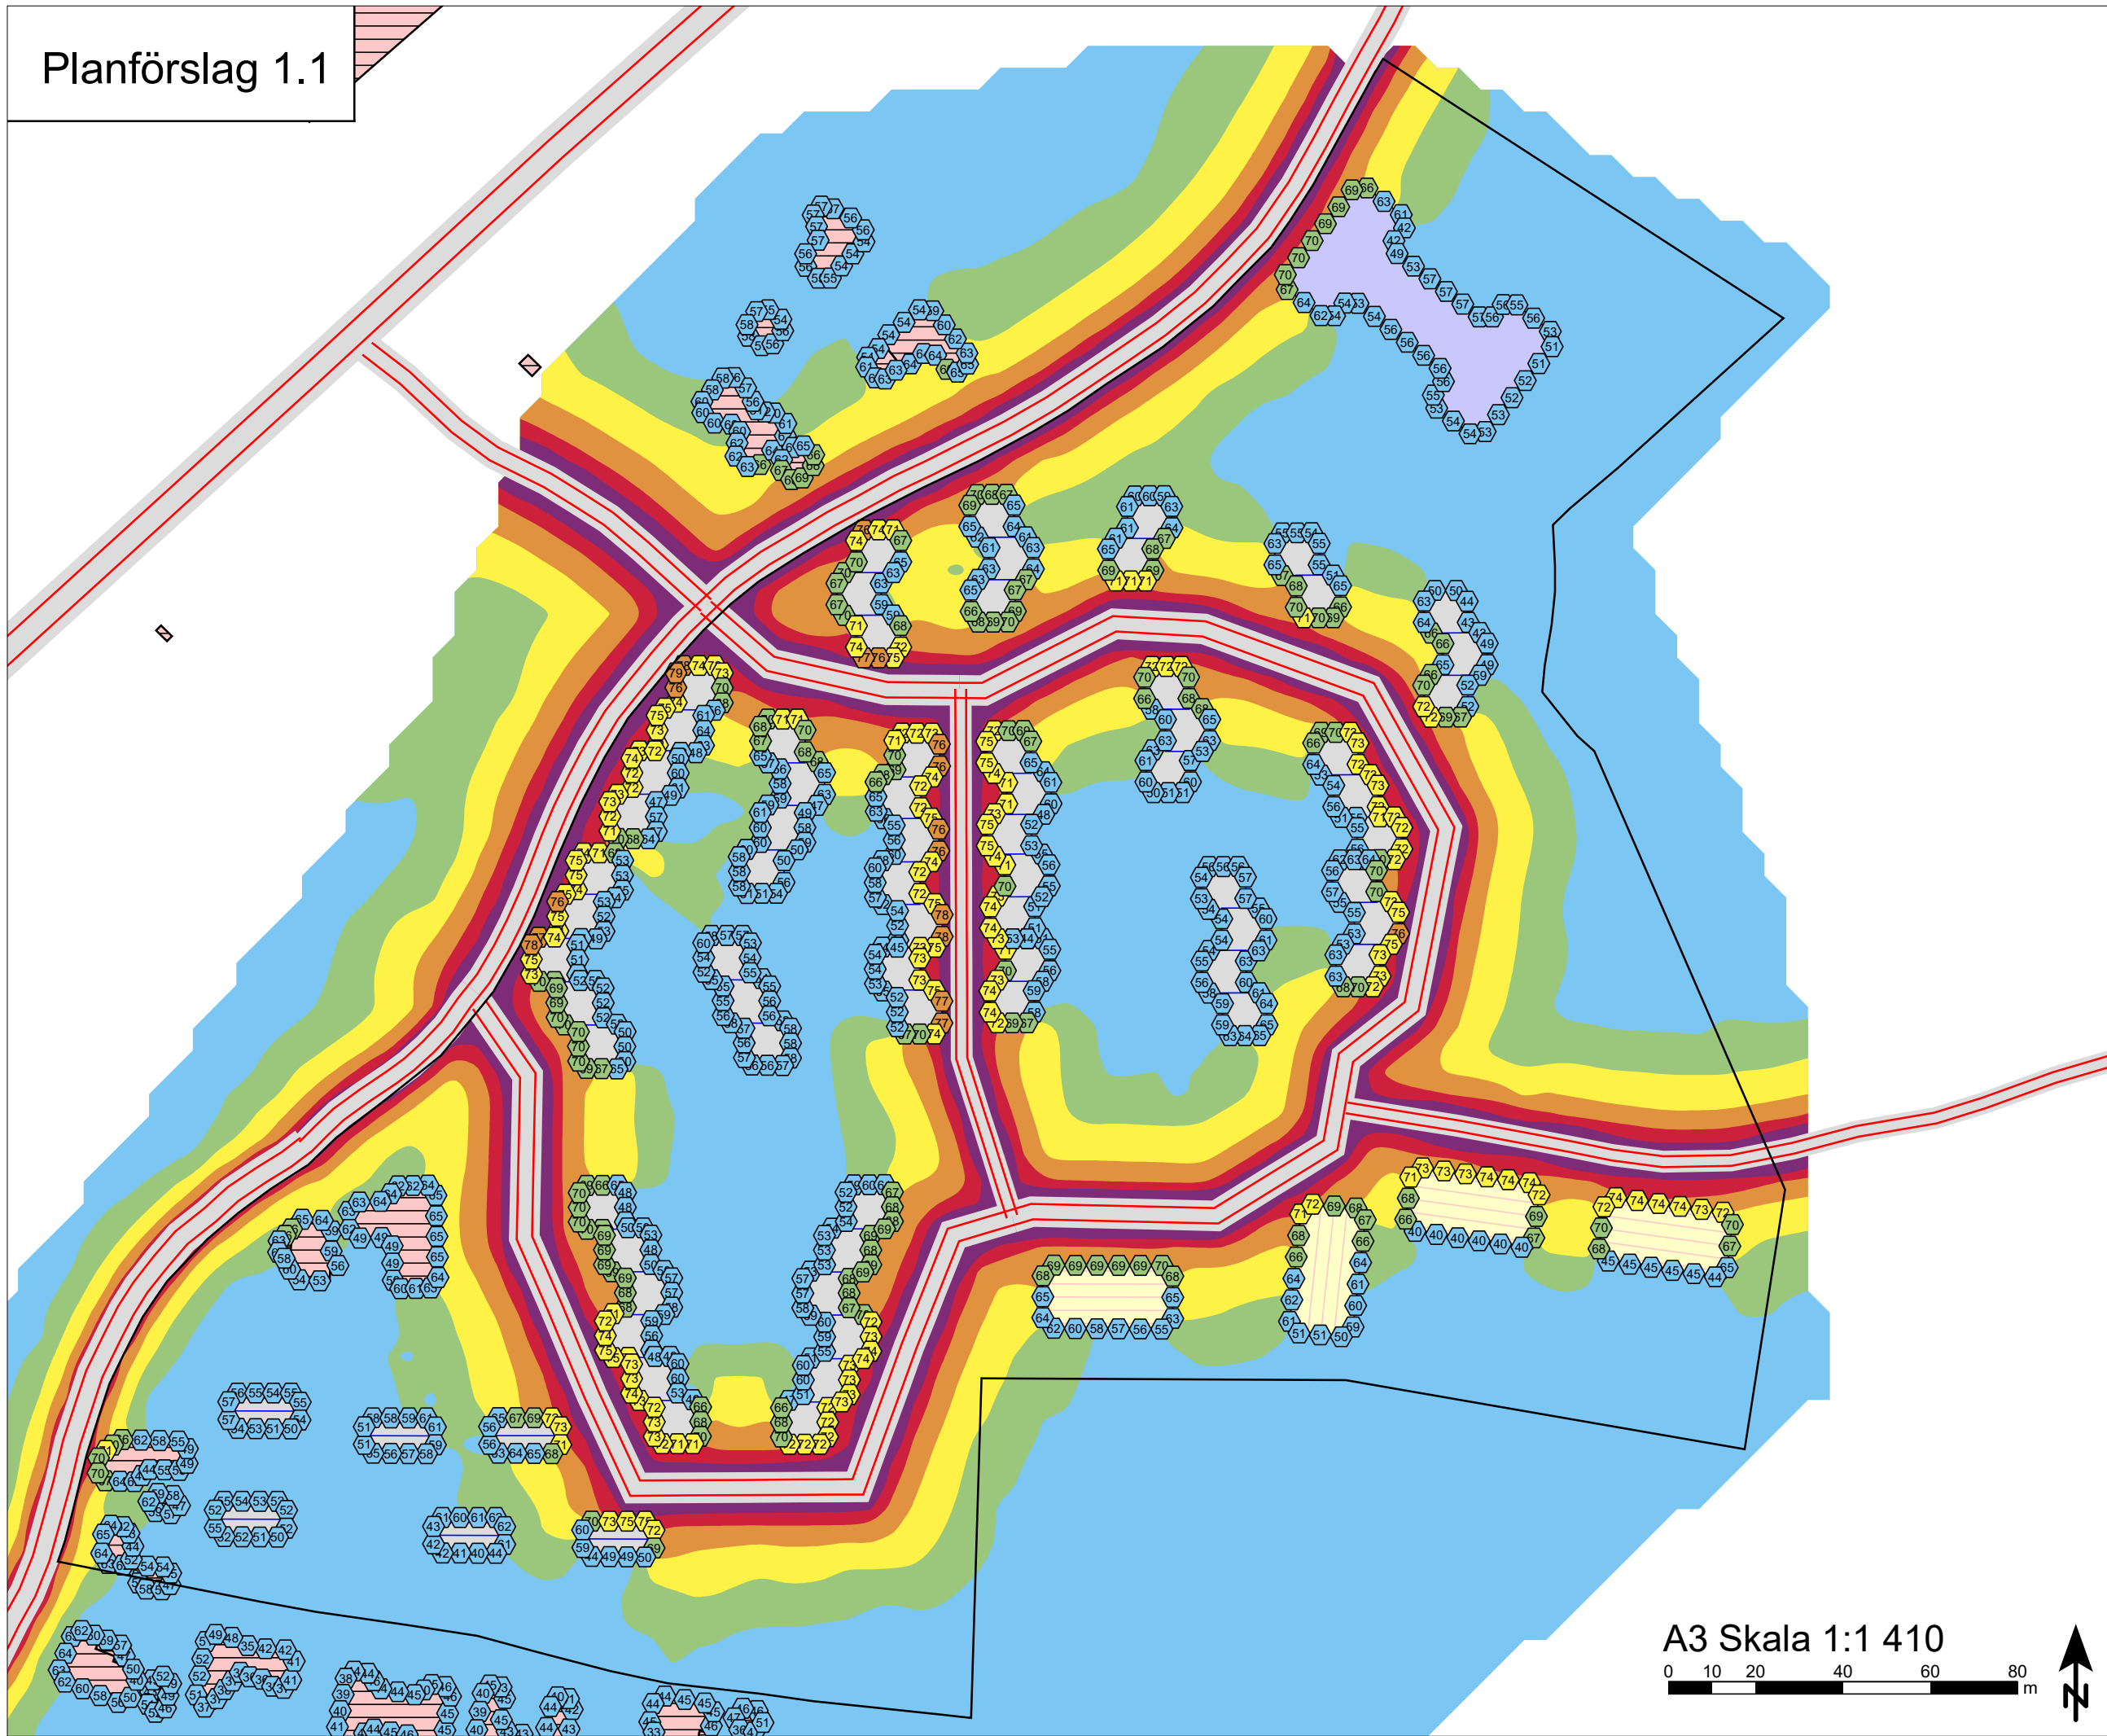

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:

För bostäder över 35 kvm:

Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:

Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:

De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Maximal ljudnivå i dBA

- > 85
- 80 - 85
- 75 - 80
- 70 - 75
- 65 - 70
- <= 65

Structor Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630

Stattena östra, Hörby kommun


Vägrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 1.1
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning

Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410

0 10 20 40 60 80 m



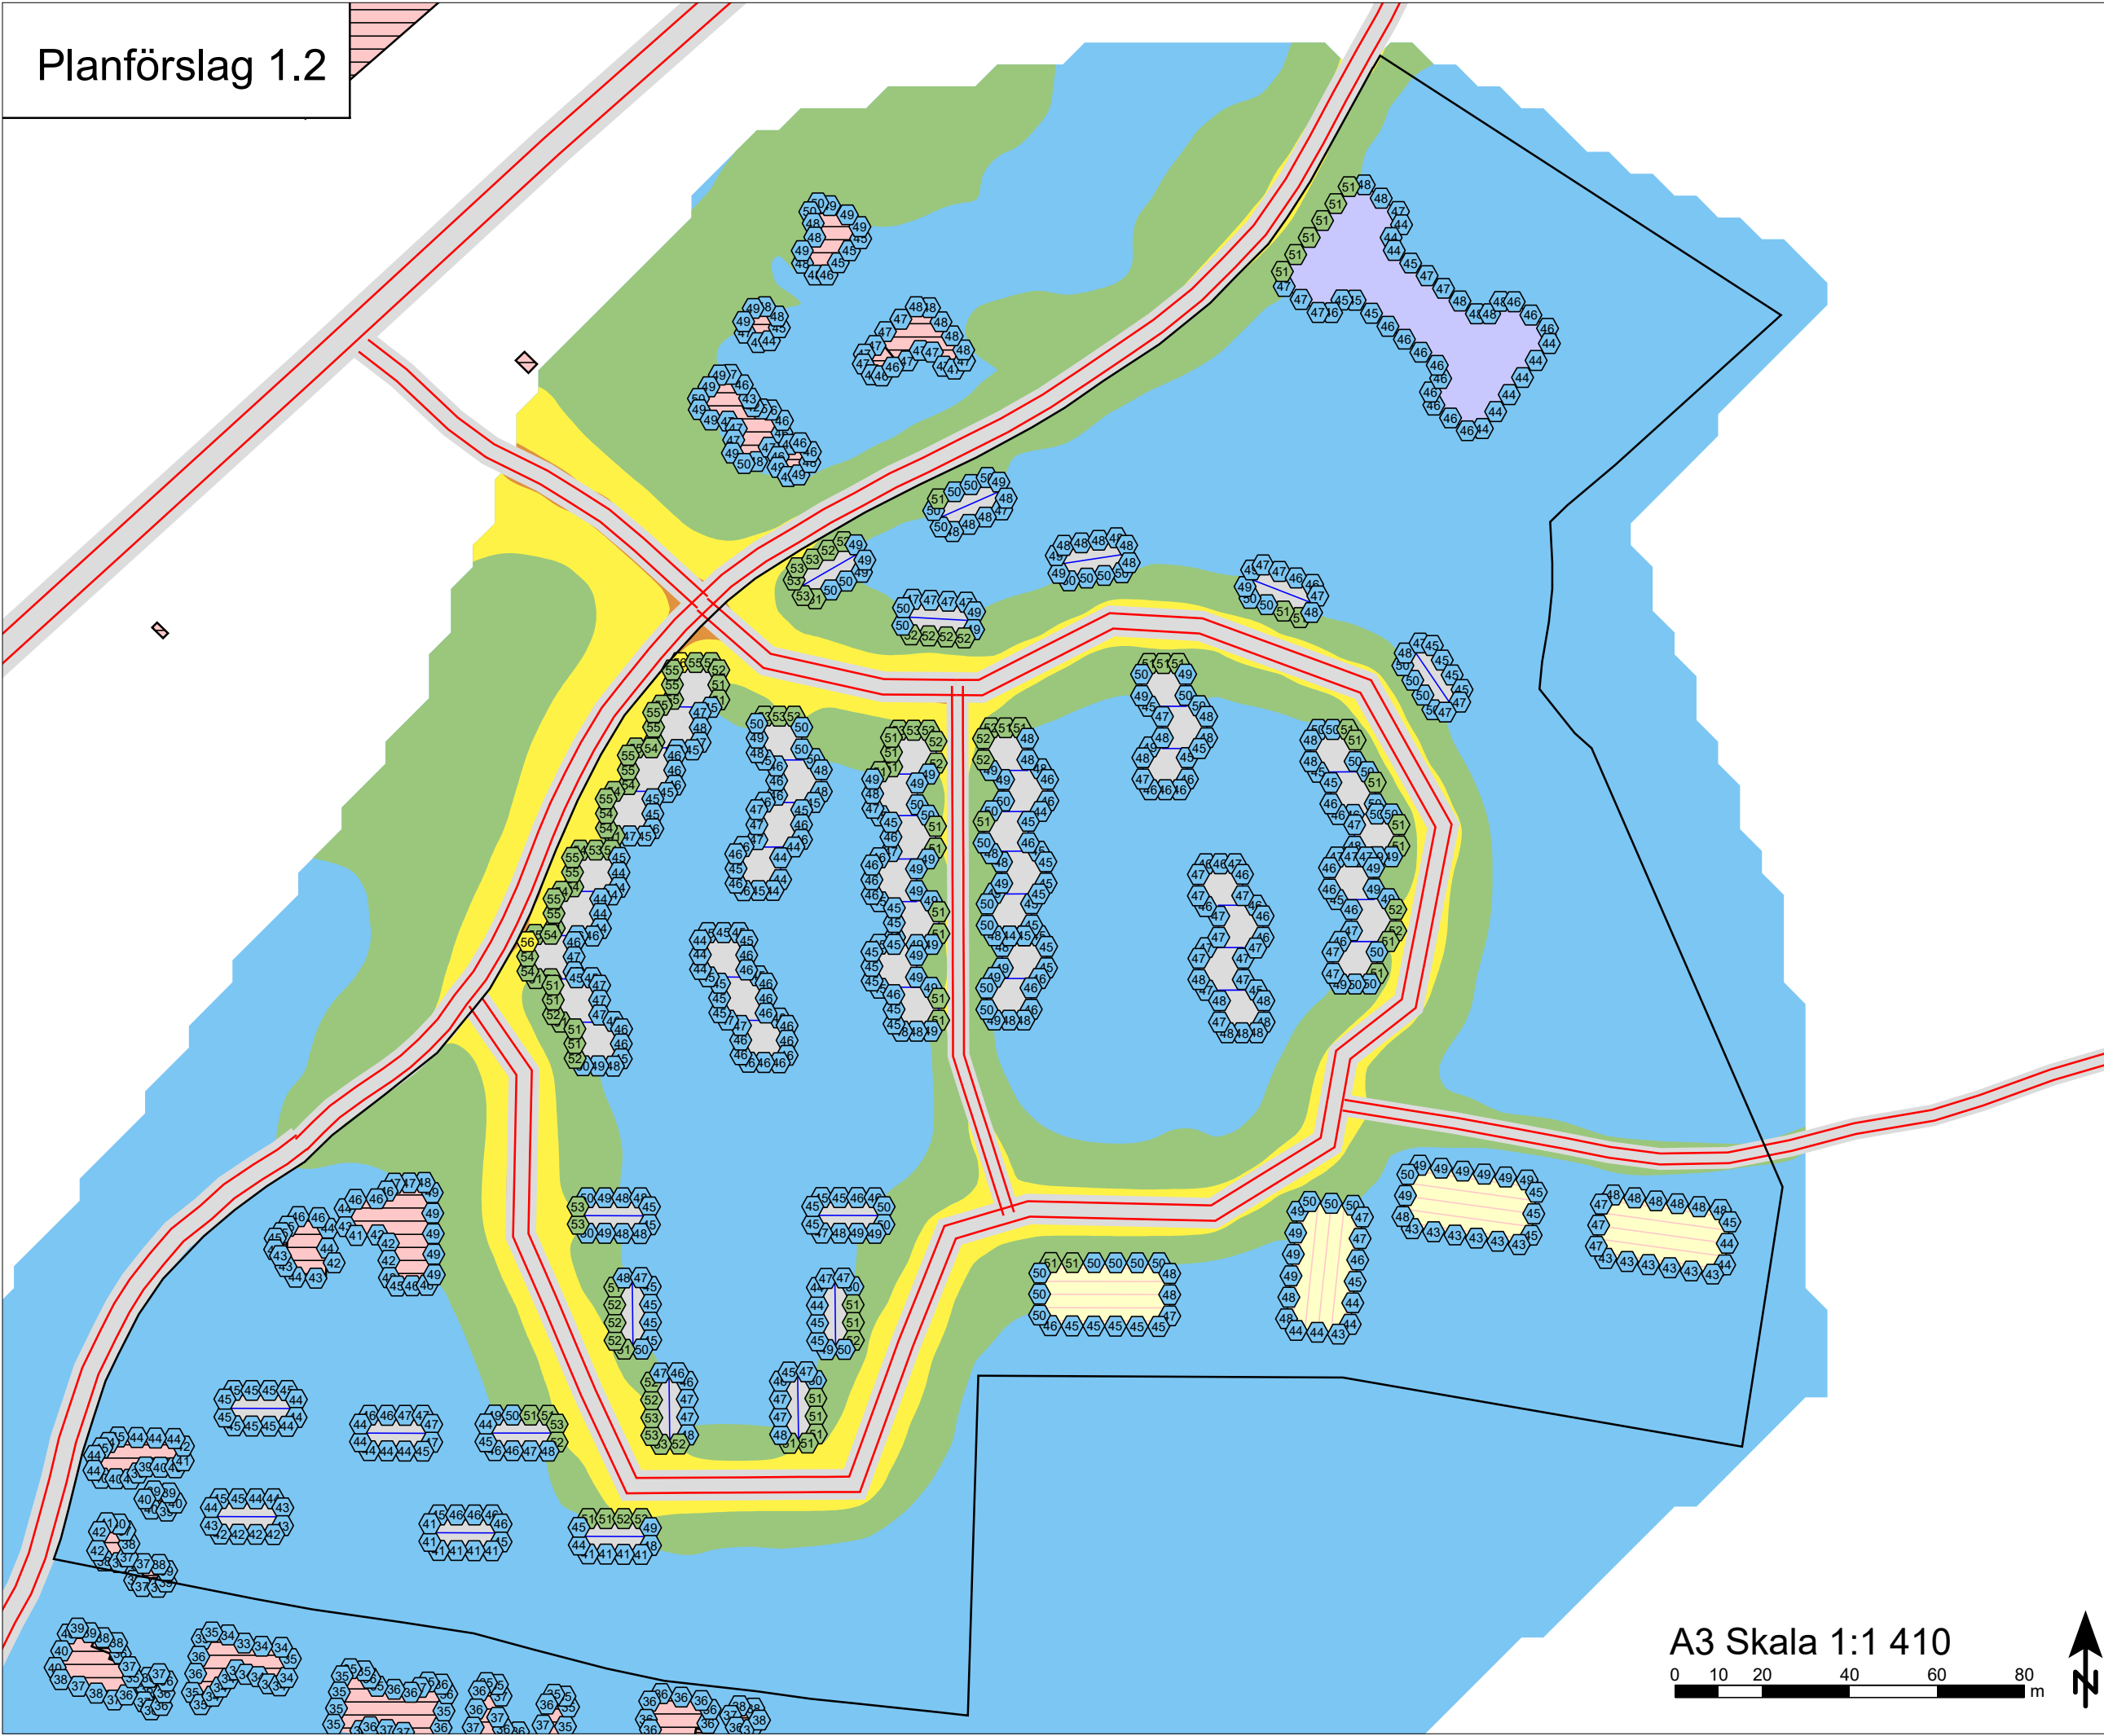

Planförslag 1.2

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För bostäder över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:
De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

- > 70
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- <= 50

Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630

Stattena östra, Hörby kommun


Vägtrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 1.2
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning

Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410
0 10 20 40 60 80 m



Planförslag 1.2

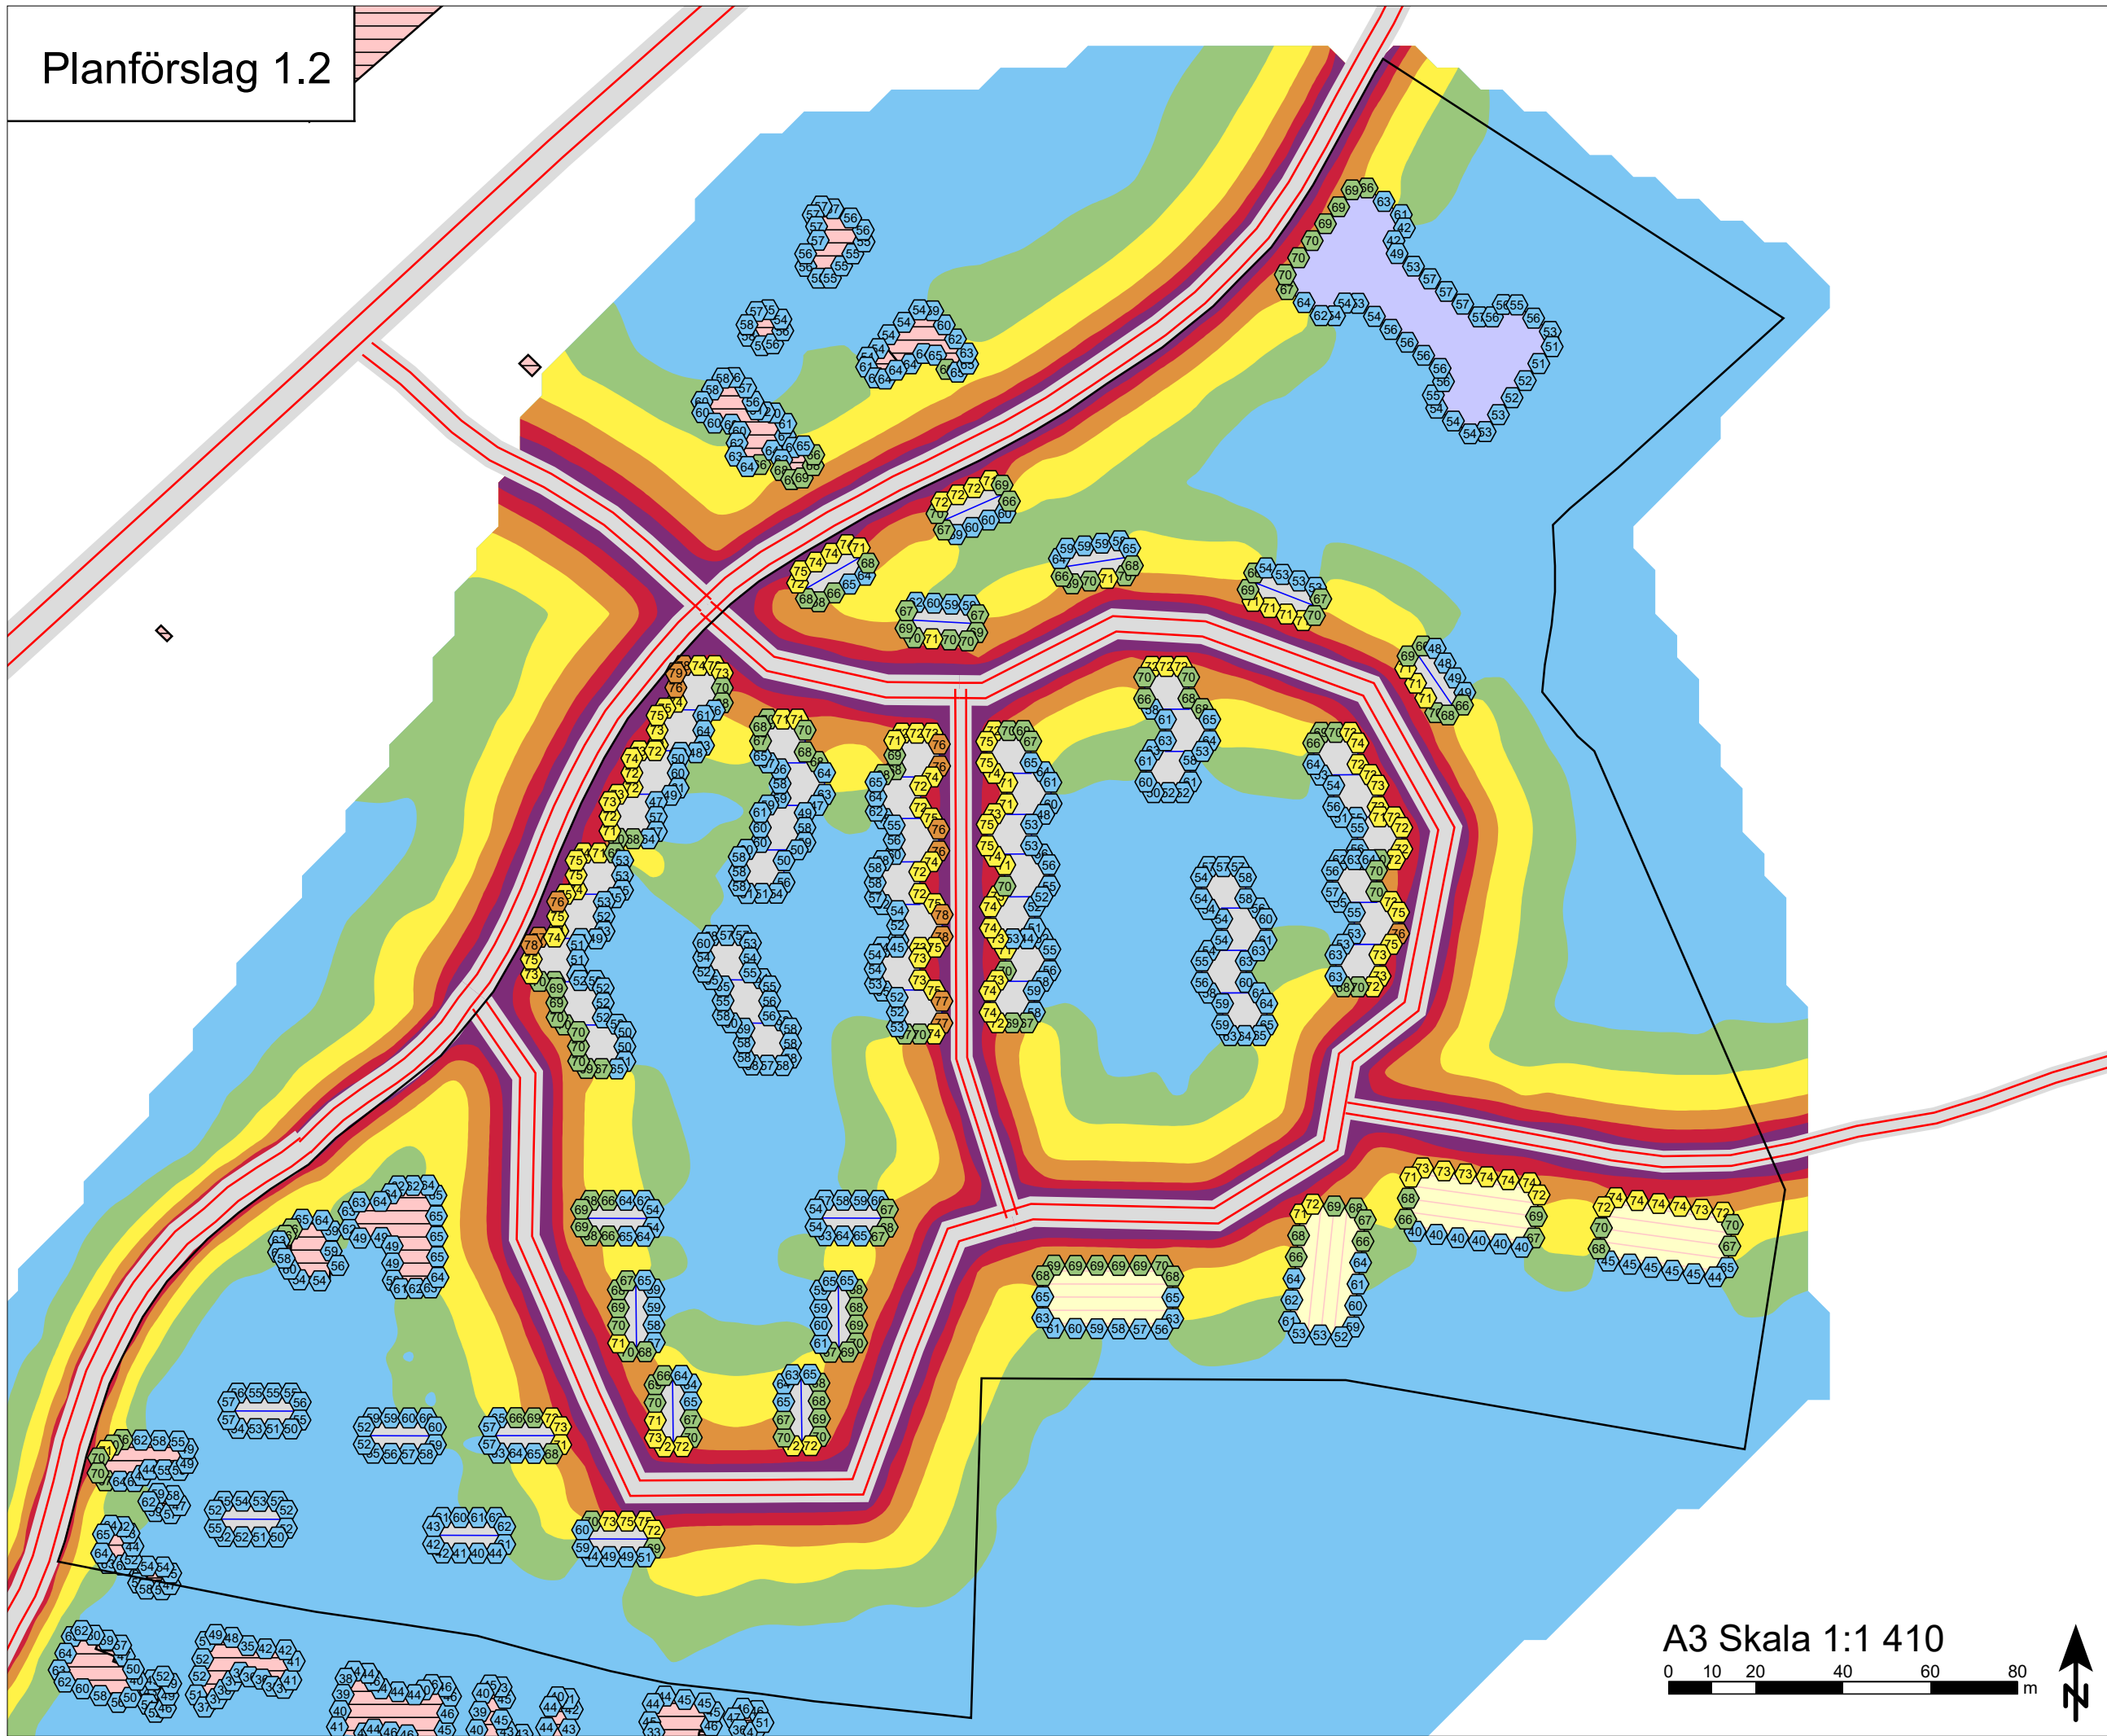

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:

För bostäder över 35 kvm:

Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:

Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:

De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Maximal ljudnivå i dBA

- > 85
- 80 - 85
- 75 - 80
- 70 - 75
- 65 - 70
- <= 65

Structor Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630

Stattena östra, Hörby kommun

Vägrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 1.2
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning


Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410

0 10 20 40 60 80 m



Planförslag 2.1

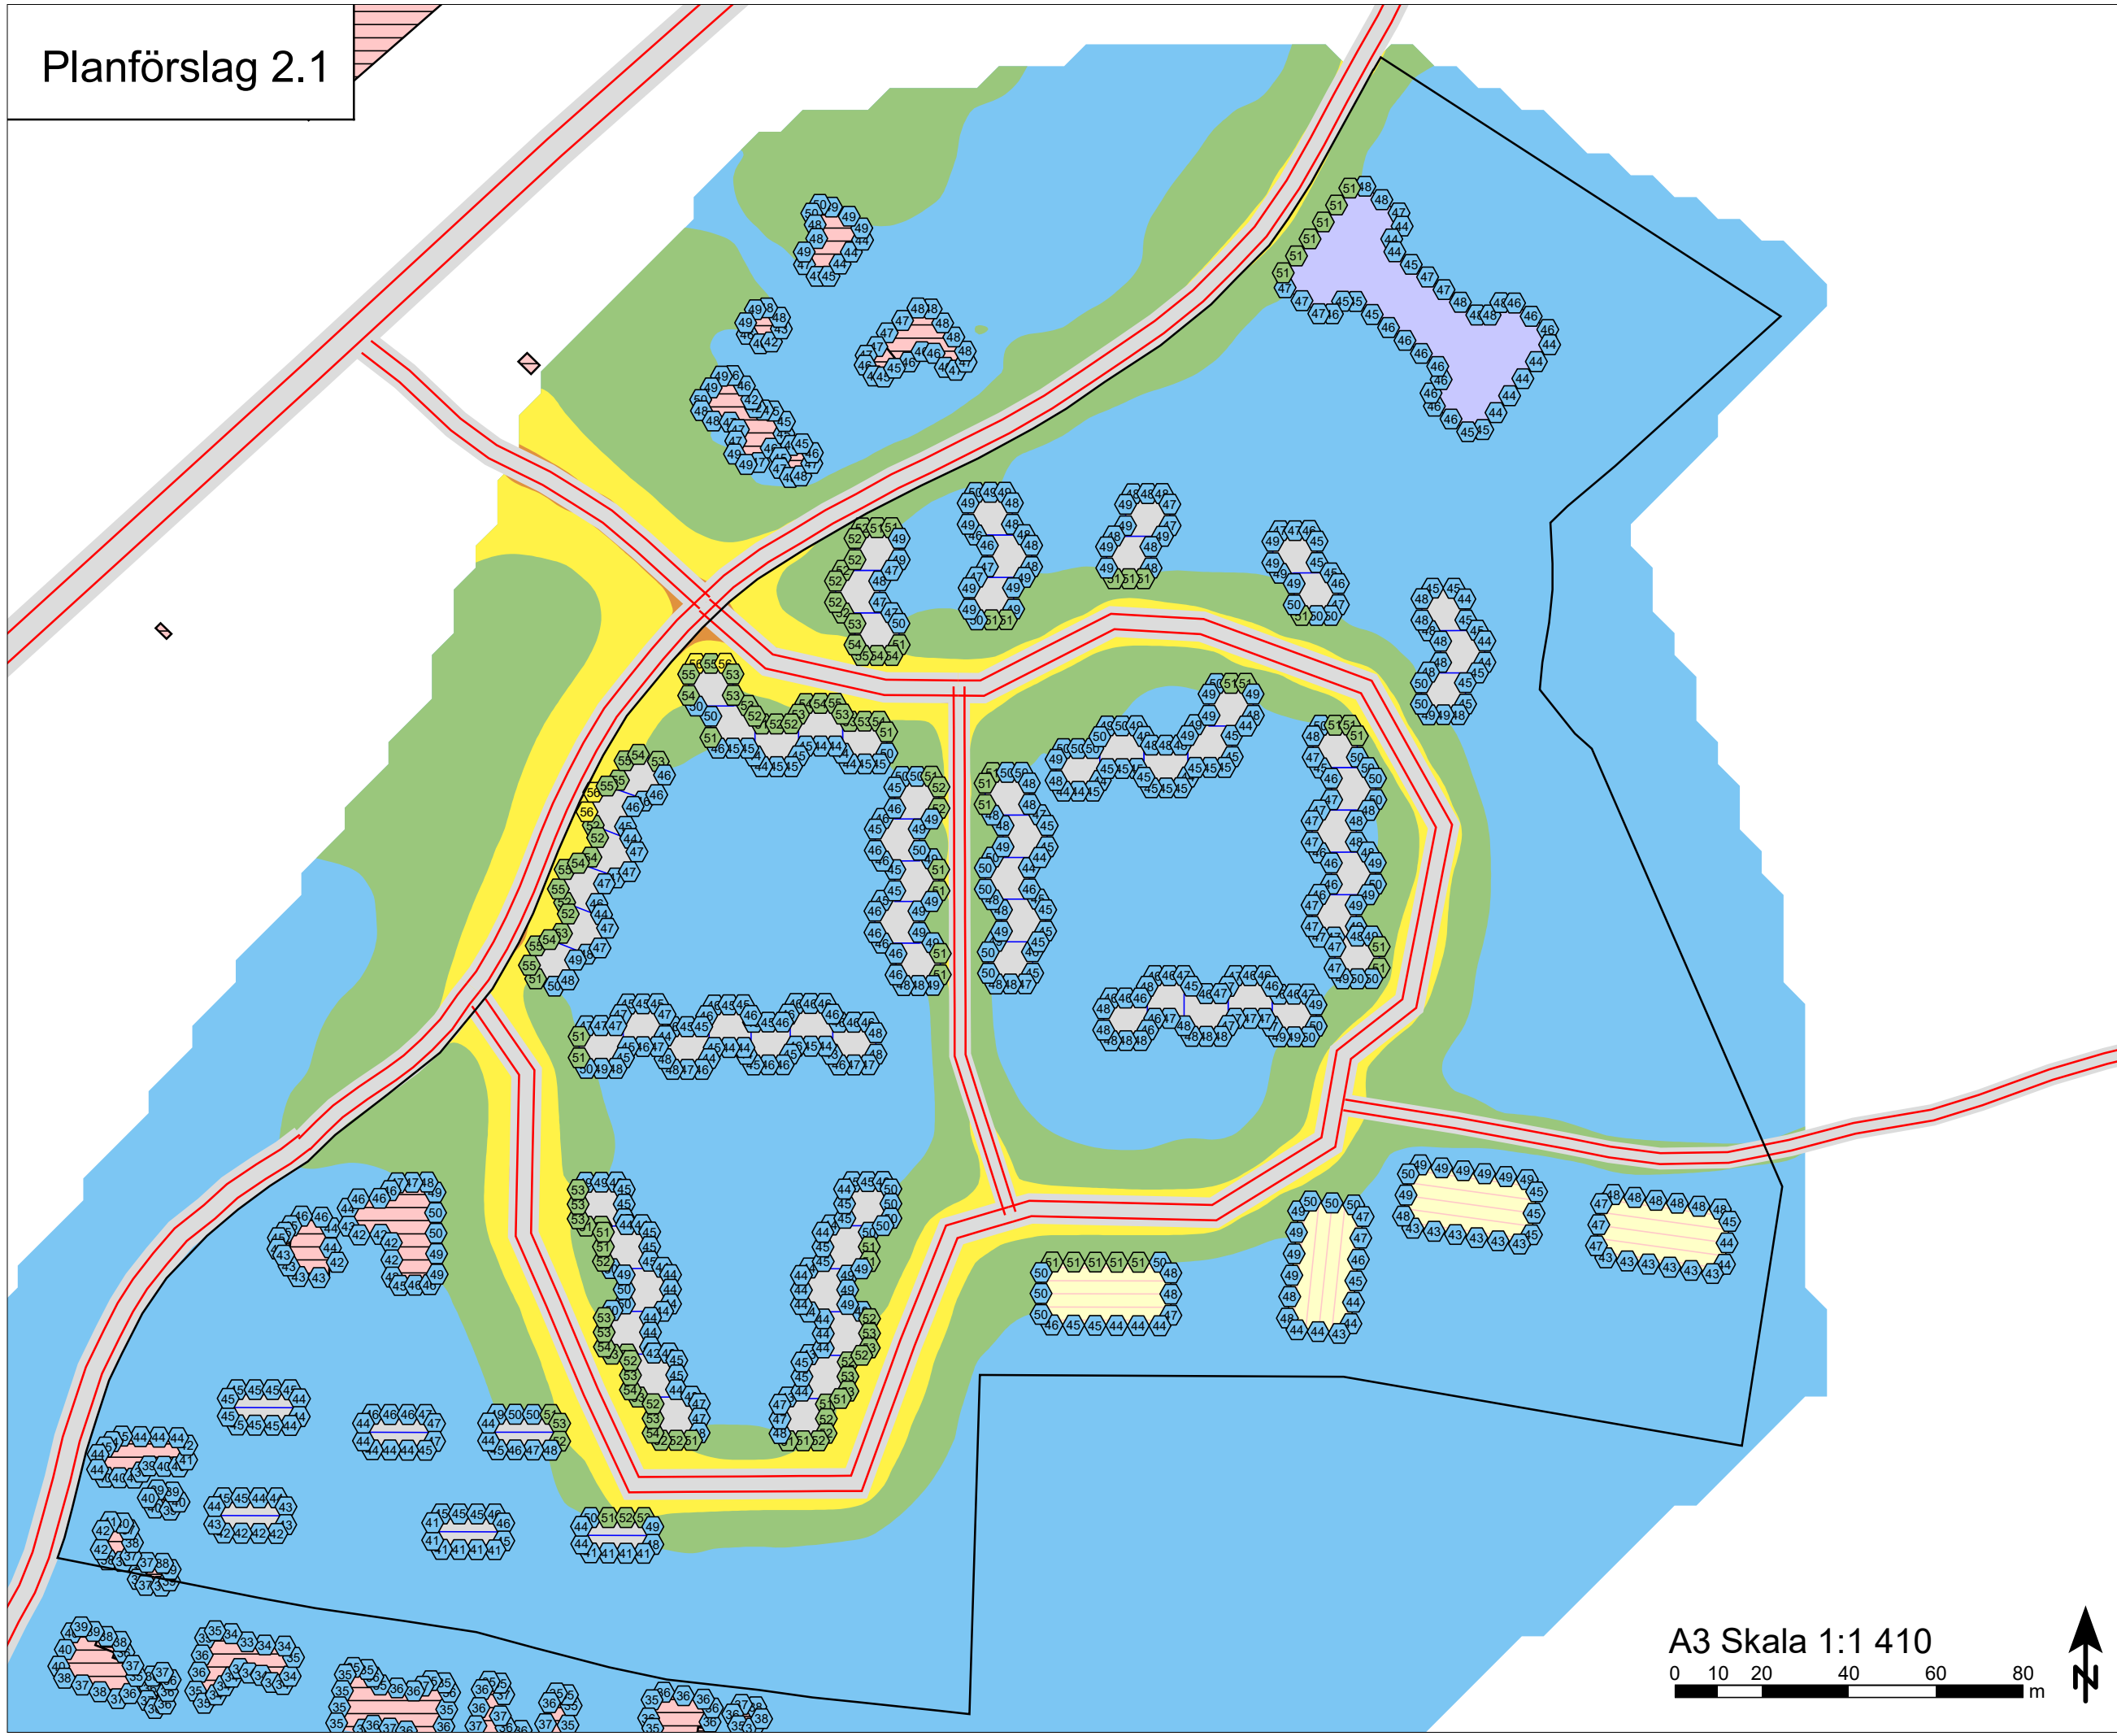

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För bostäder över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnsekivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:
De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Dygnsekivalent ljudnivå i dBA


- > 70
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- <= 50

Structor Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630


Stattena östra, Hörby kommun
Vägtrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 2.1
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning

Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410



Planförslag 2.1

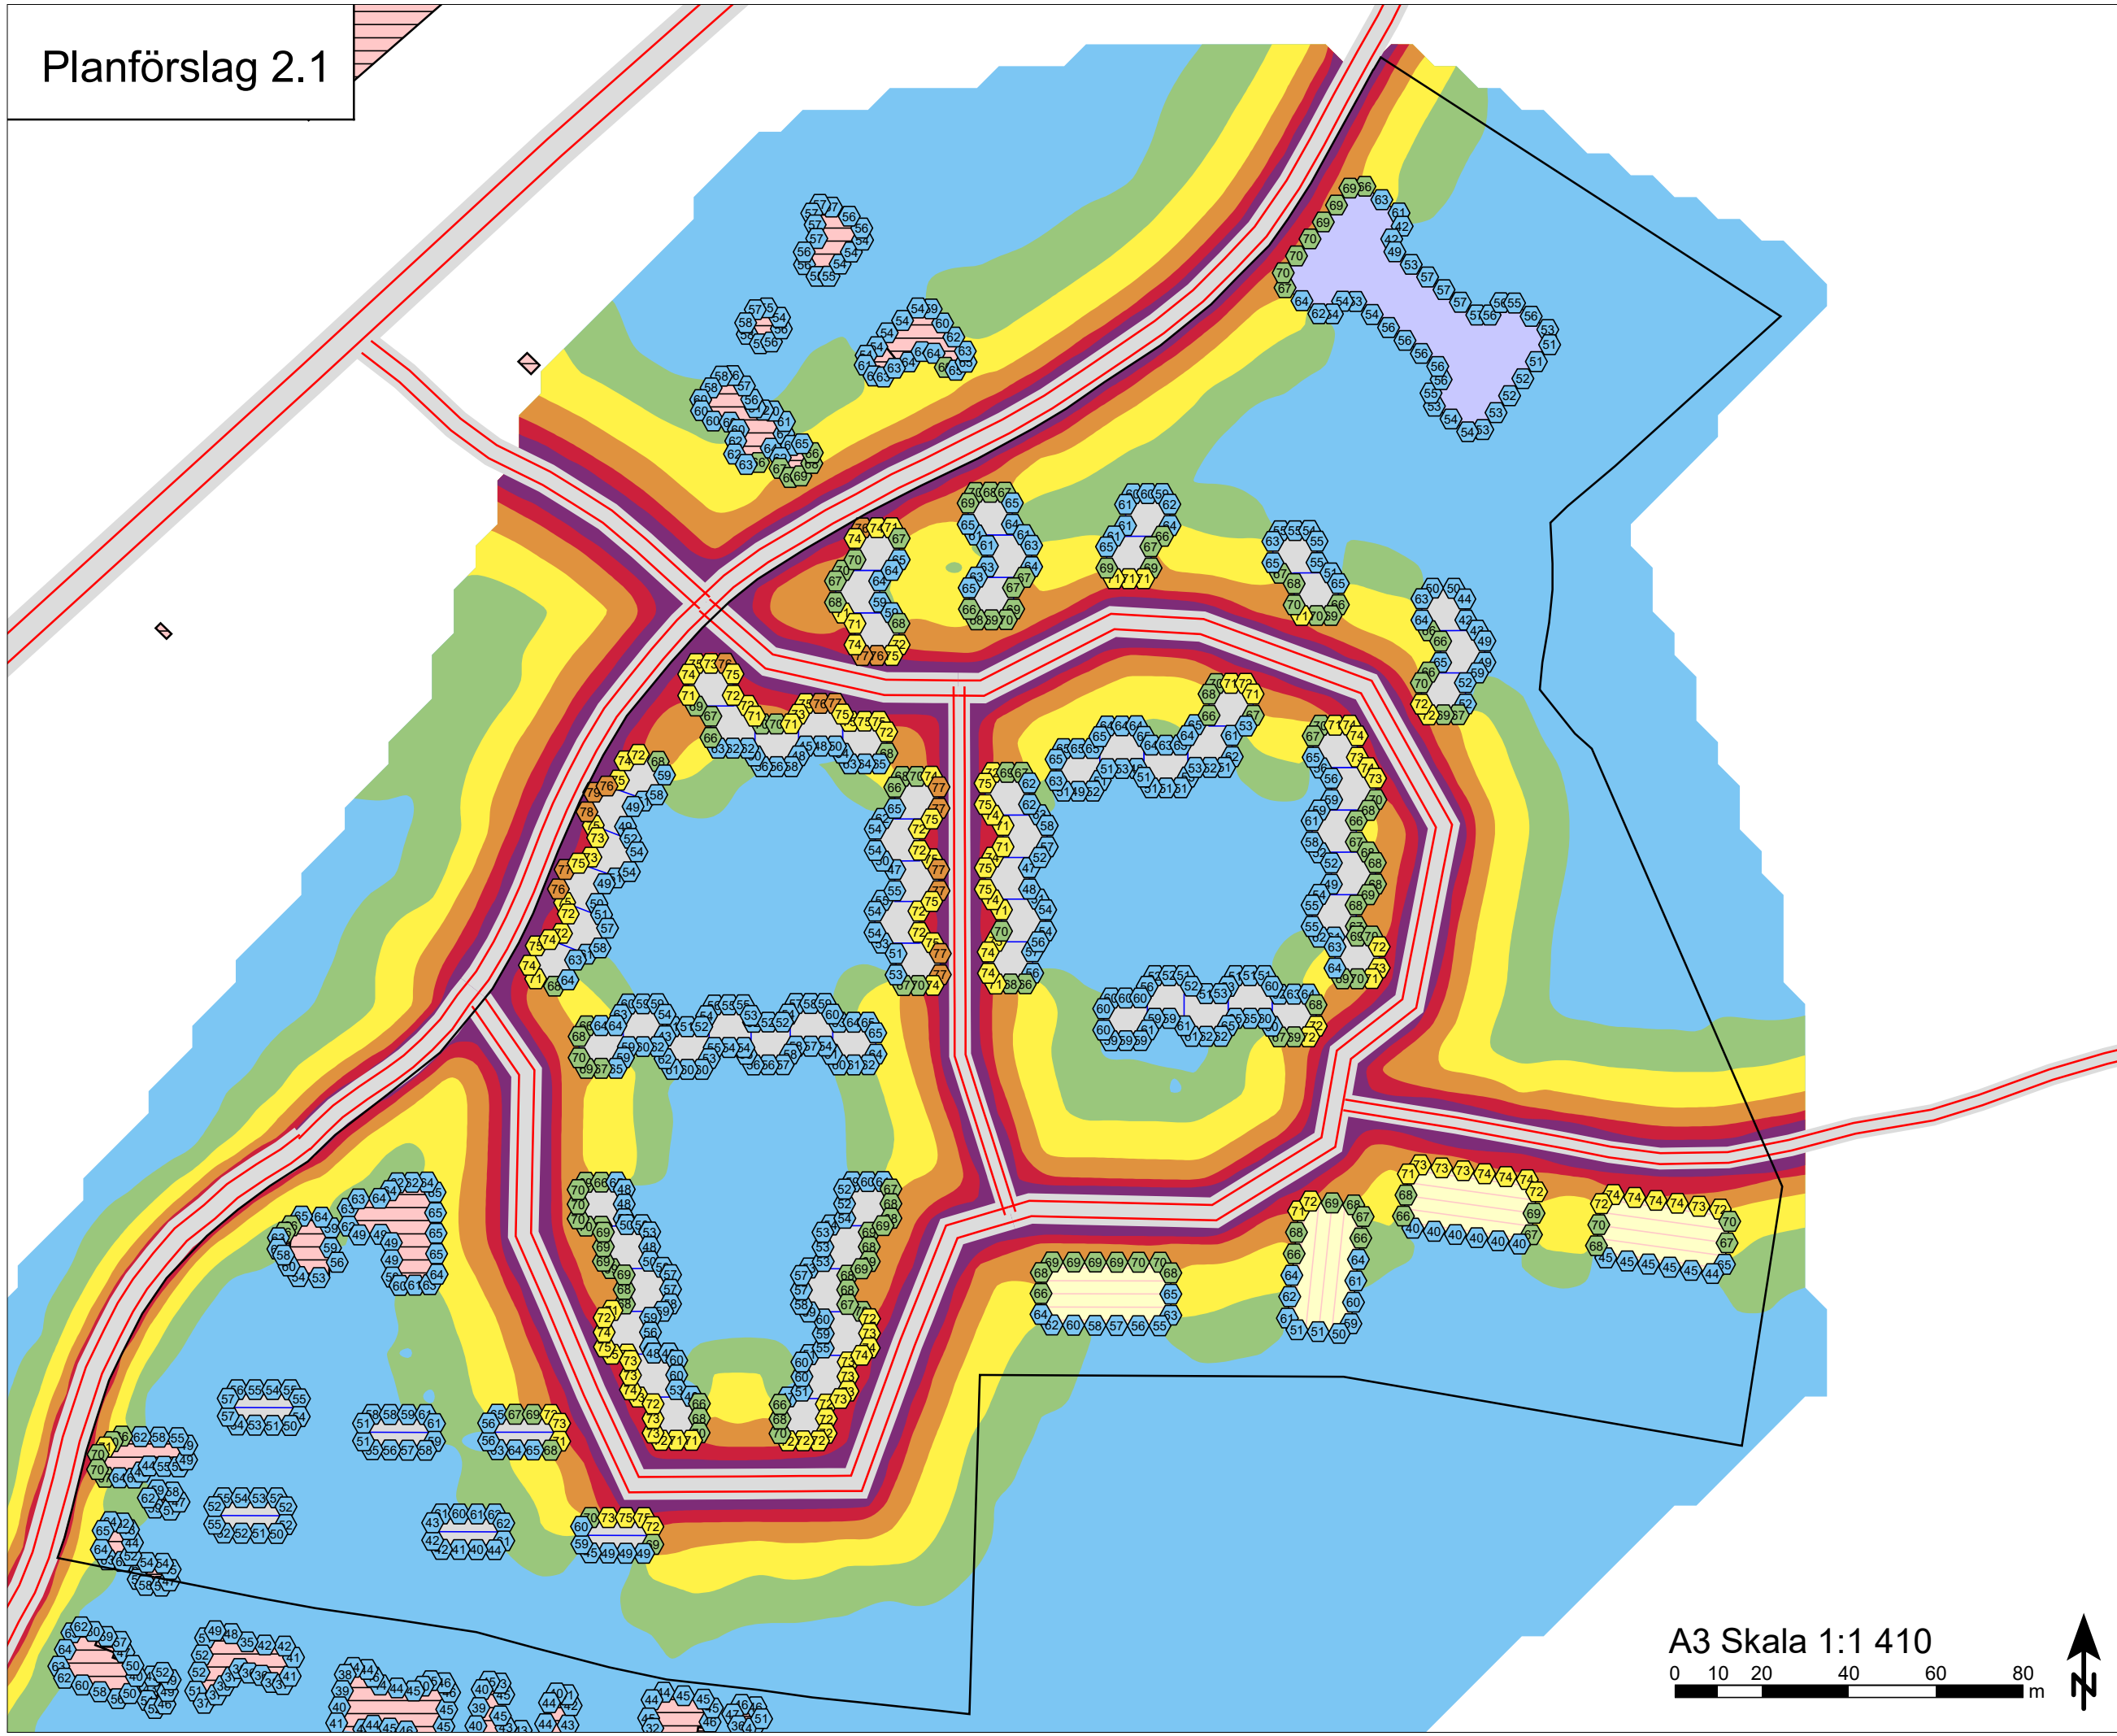

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För bostäder över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:
De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Maximal ljudnivå i dBA

- > 85
- 80 - 85
- 75 - 80
- 70 - 75
- 65 - 70
- <= 65

Structor Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630


Stattena östra, Hörby kommun
Vägtrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 2.1
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning

Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410
0 10 20 40 60 80 m



Planförslag 2.2

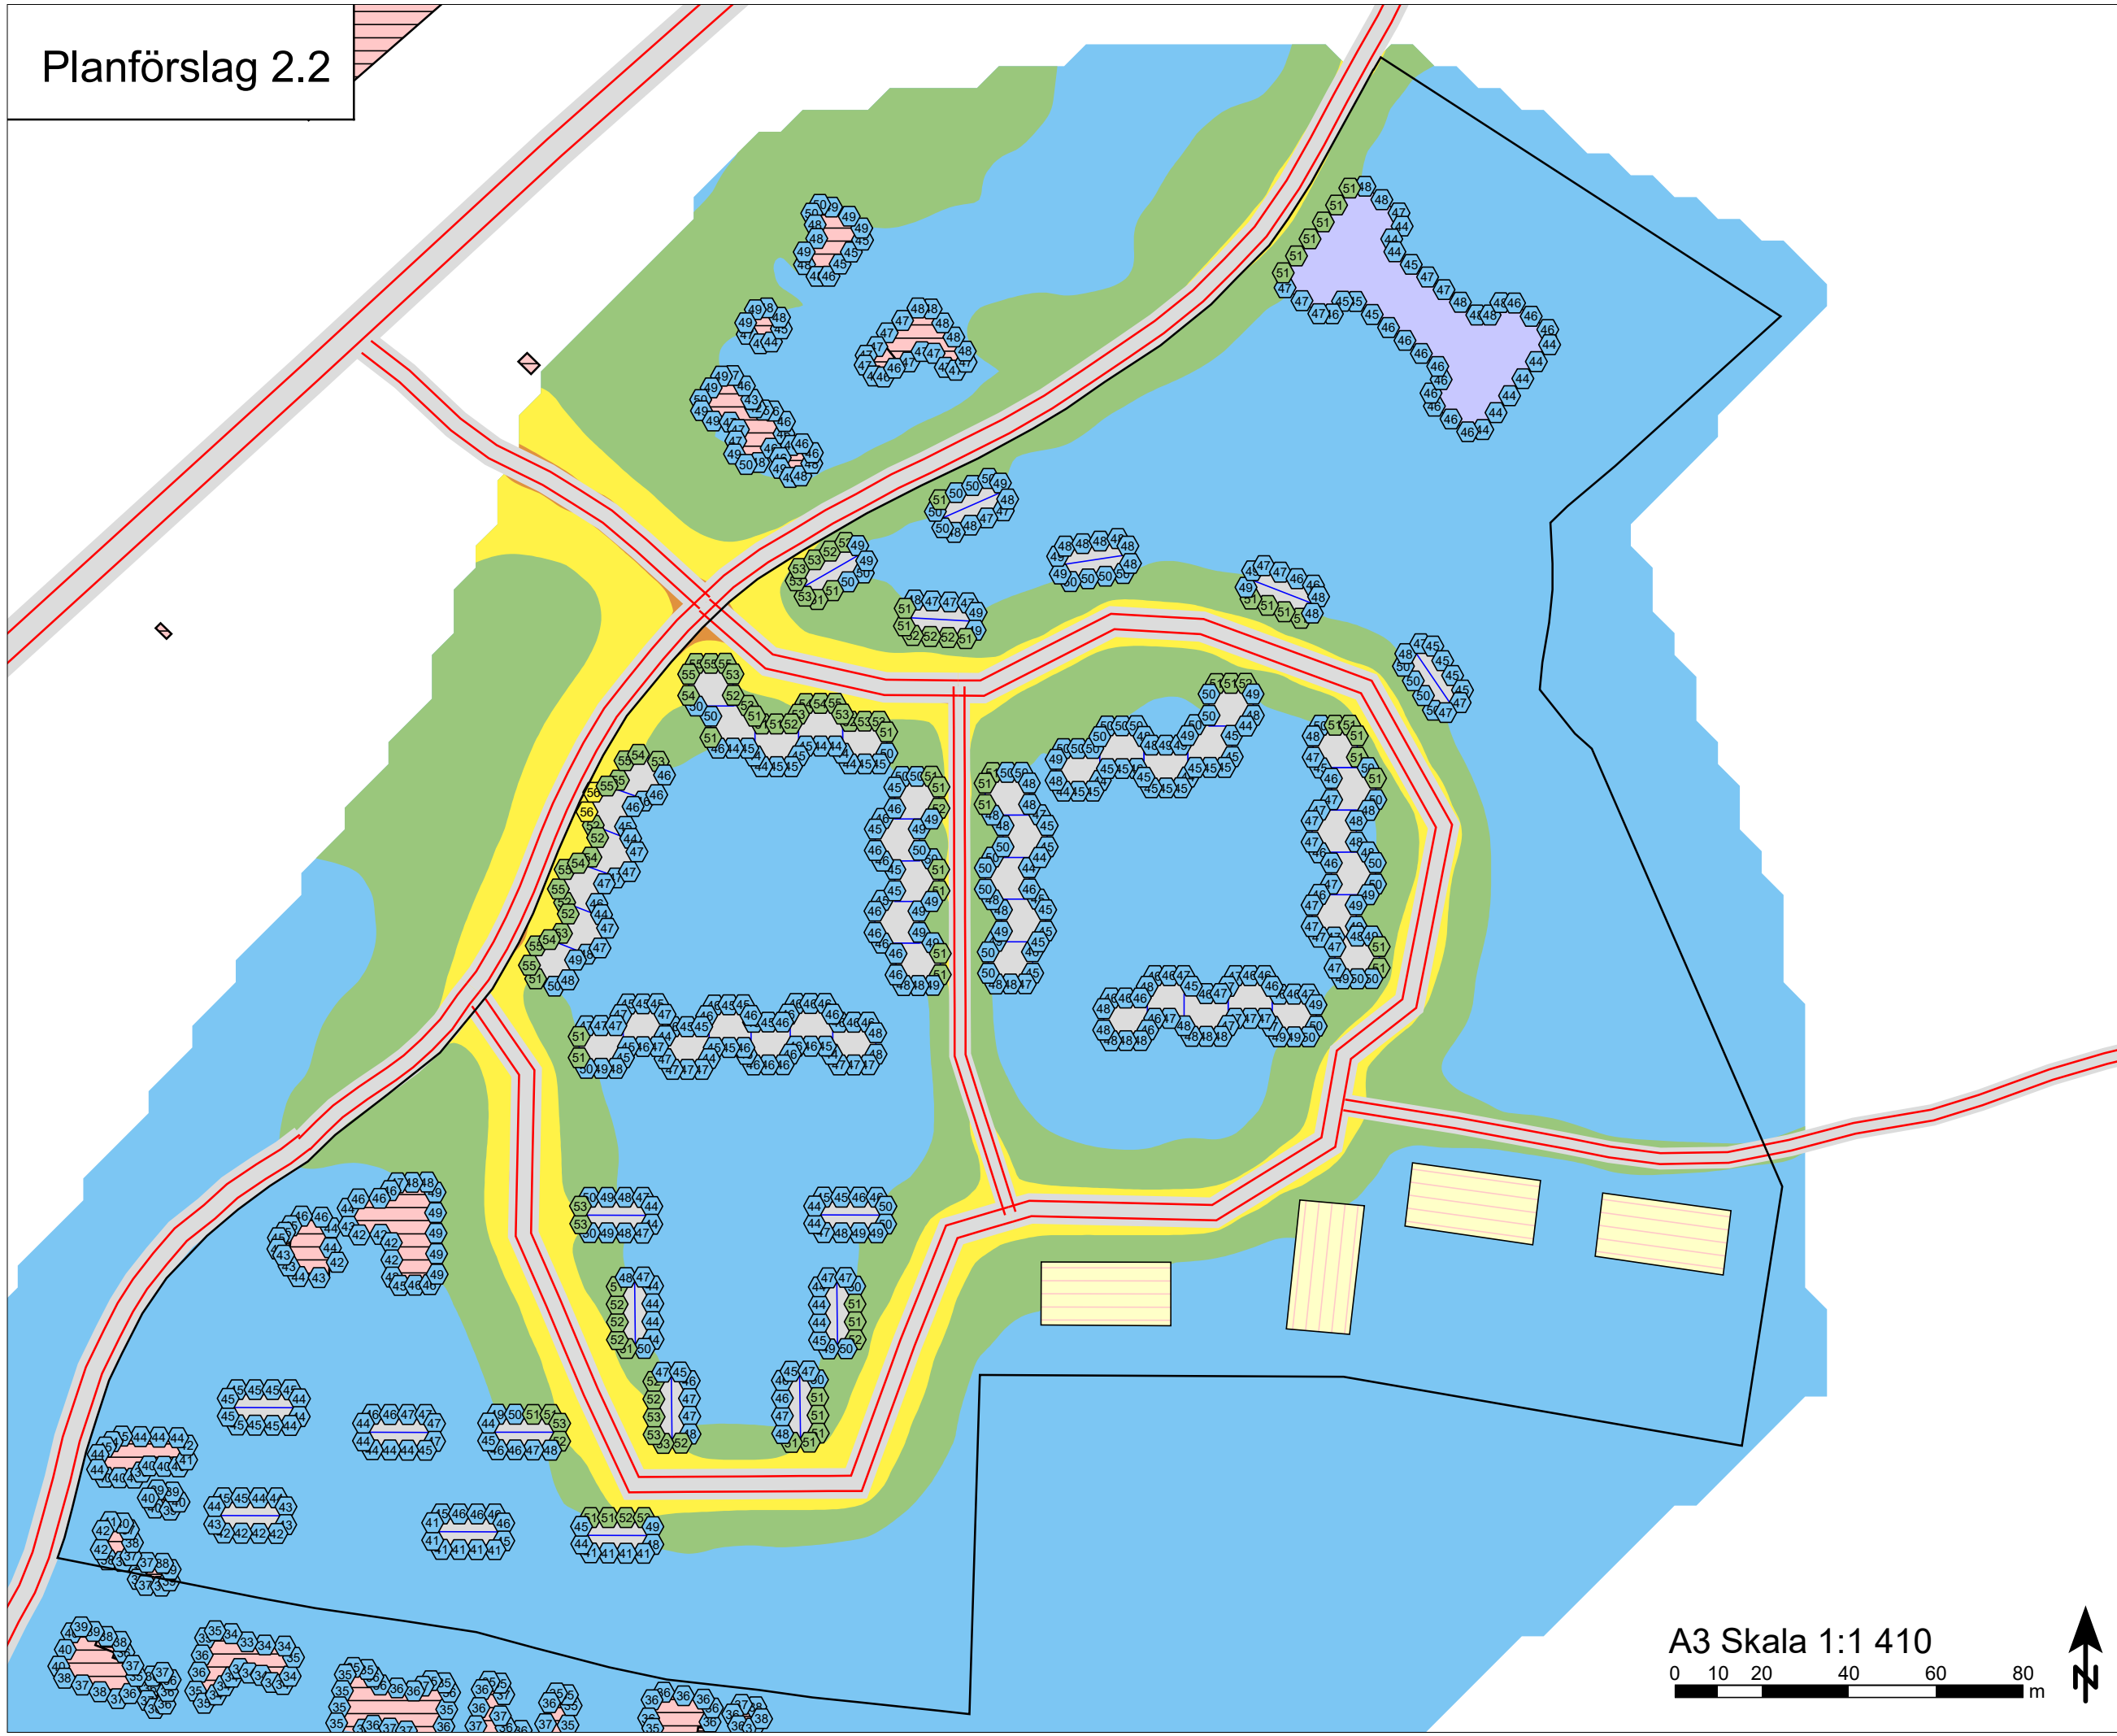

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:

För bostäder över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnskvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnskvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnskvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnskvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnskvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:

De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Dygnskvivalent ljudnivå i dBA

- > 70
- 65 - 70
- 60 - 65
- 55 - 60
- 50 - 55
- ≤ 50


Structor Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630

Stattena östra, Hörby kommun


Vägtrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 2.2
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning

Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410



Planförslag 2.2

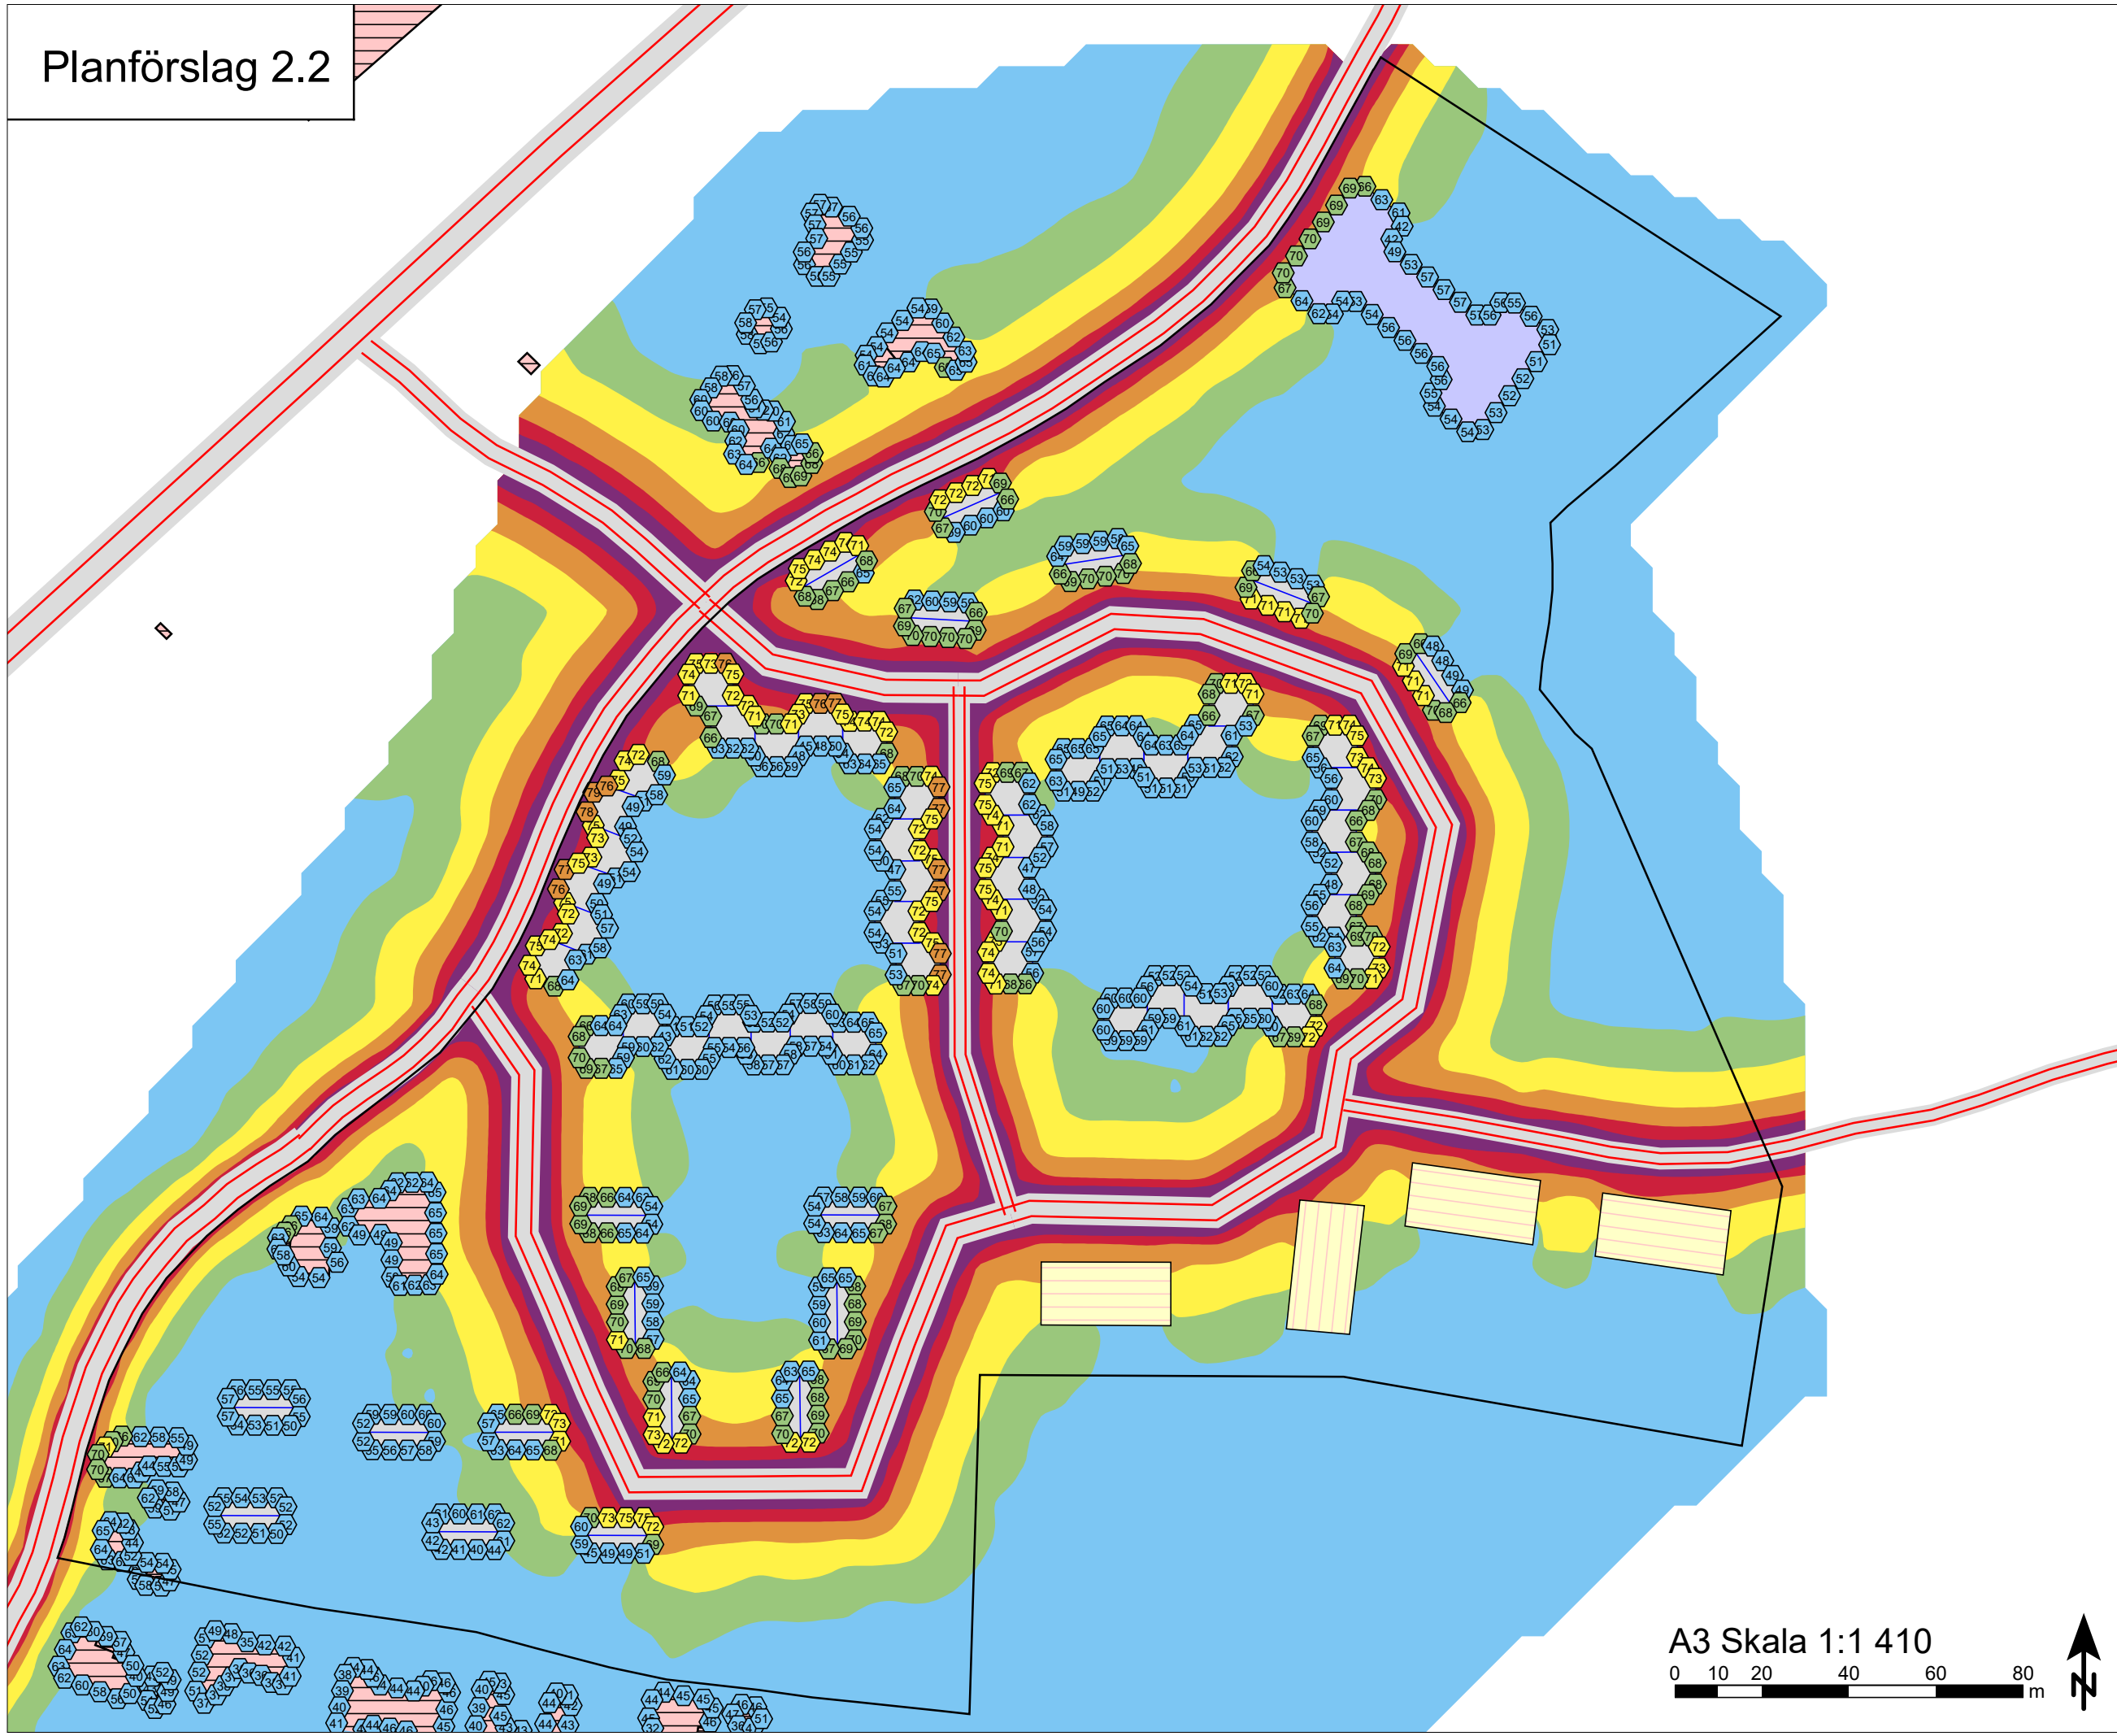

Teckenförklaring

- Befintliga byggnader
- Nya radhus
- Nya villor
- Nya flerbostadshus
- Ny förskola
- Vägar
- Planområde

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För bostäder över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

För bostäder upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst en uteplats vara tillgänglig som uppfyller riktvärdena om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och kväll (06-22).

Trafik - förskola/skola:
De delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Övriga vistelsezoner inom skolgården högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Maximal ljudnivå i dBA

- > 85
- 80 - 85
- 75 - 80
- 70 - 75
- 65 - 70
- <= 65

Structor Structor Akustik AB
Solnavägen 4, 113 64 Stockholm
Tfn 08-545 55 630

Stattena östra, Hörby kommun
Vägtrafik år 2040, bef. + nya vägar
Planförslag 2.2
Ljudnivå 1,5 m över mark
(uteplats, skolgård) & högsta ljudnivå vid fasad vid någon våning

Handläggare ERH	Granskare LE
Beställare Hörby kommun	Datum 2020-07-01
Rapportnummer	Bilaga

A3 Skala 1:1 410

